


ULOŽENÍ POTRUBÍ V ZEMI

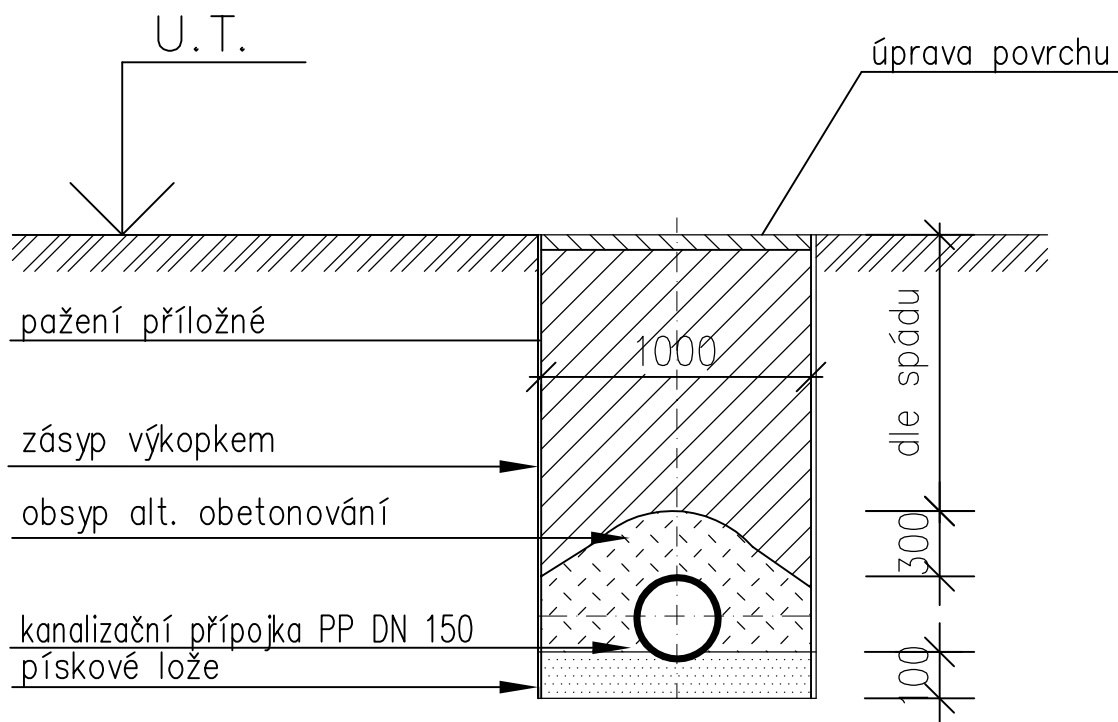

ČSN 736005

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI PŘI SOUBĚHU V M


KANALIZACE	EL. KABEL DO 1 kV 0,5	SDĚL. KABEL 0,5	VODOVOD 0,6	PLYNOVOD DO 0,4 MPa 1,0
------------	--------------------------	--------------------	----------------	----------------------------

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ VZDÁLENOSTI PŘI KŘÍŽENÍ V M

KANALIZACE	EL. KABEL DO 1 kV 0,3	SDĚL. KABEL 0,2	VODOVOD 0,1	PLYNOVOD DO 0,4 MPa 0,5
------------	--------------------------	--------------------	----------------	----------------------------

NEJMENŠÍ DOVOLENÉ KRYTÍ V M

VODOVODNÍ SÍTĚ	CHODNÍK 1,0–1,6	VOZOVKA 1,5	VOLNÝ TERÉN 1,0–1,6
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY	CHODNÍK 1,0	VOZOVKA 1,8	VOLNÝ TERÉN 1,0

Projektant : Ing. Karel Vrbický		Vypracoval : ing. Josef Sedlák		<div><p>PROJEKČNÍ KANCELÁŘ</p><hr/><p>Projekce Vrbický s.r.o. nám. T.G. Masaryka 24 534 01 Holice v Č. Tel.: 466923008, 731528133</p></div>	
Akce : TENISOVÁ HALA – Česká Třebová					
<div>DEŠŤOVÁ KANALIZACE</div> <div>Výkres : Detail uložení</div>					
Stupeň : Projektová dokumentace pro stavební povolení				Měřítko : --	Číslo zakázky : .
Investor : TK Česká Třebová, Husova 22, Parník, 560 02 Česká Třebová				Datum : 01/2016	
				Číslo výkresu : 6.	