


ŠKOLKA 1

1.NP

1:150

ŠKOLKA 2

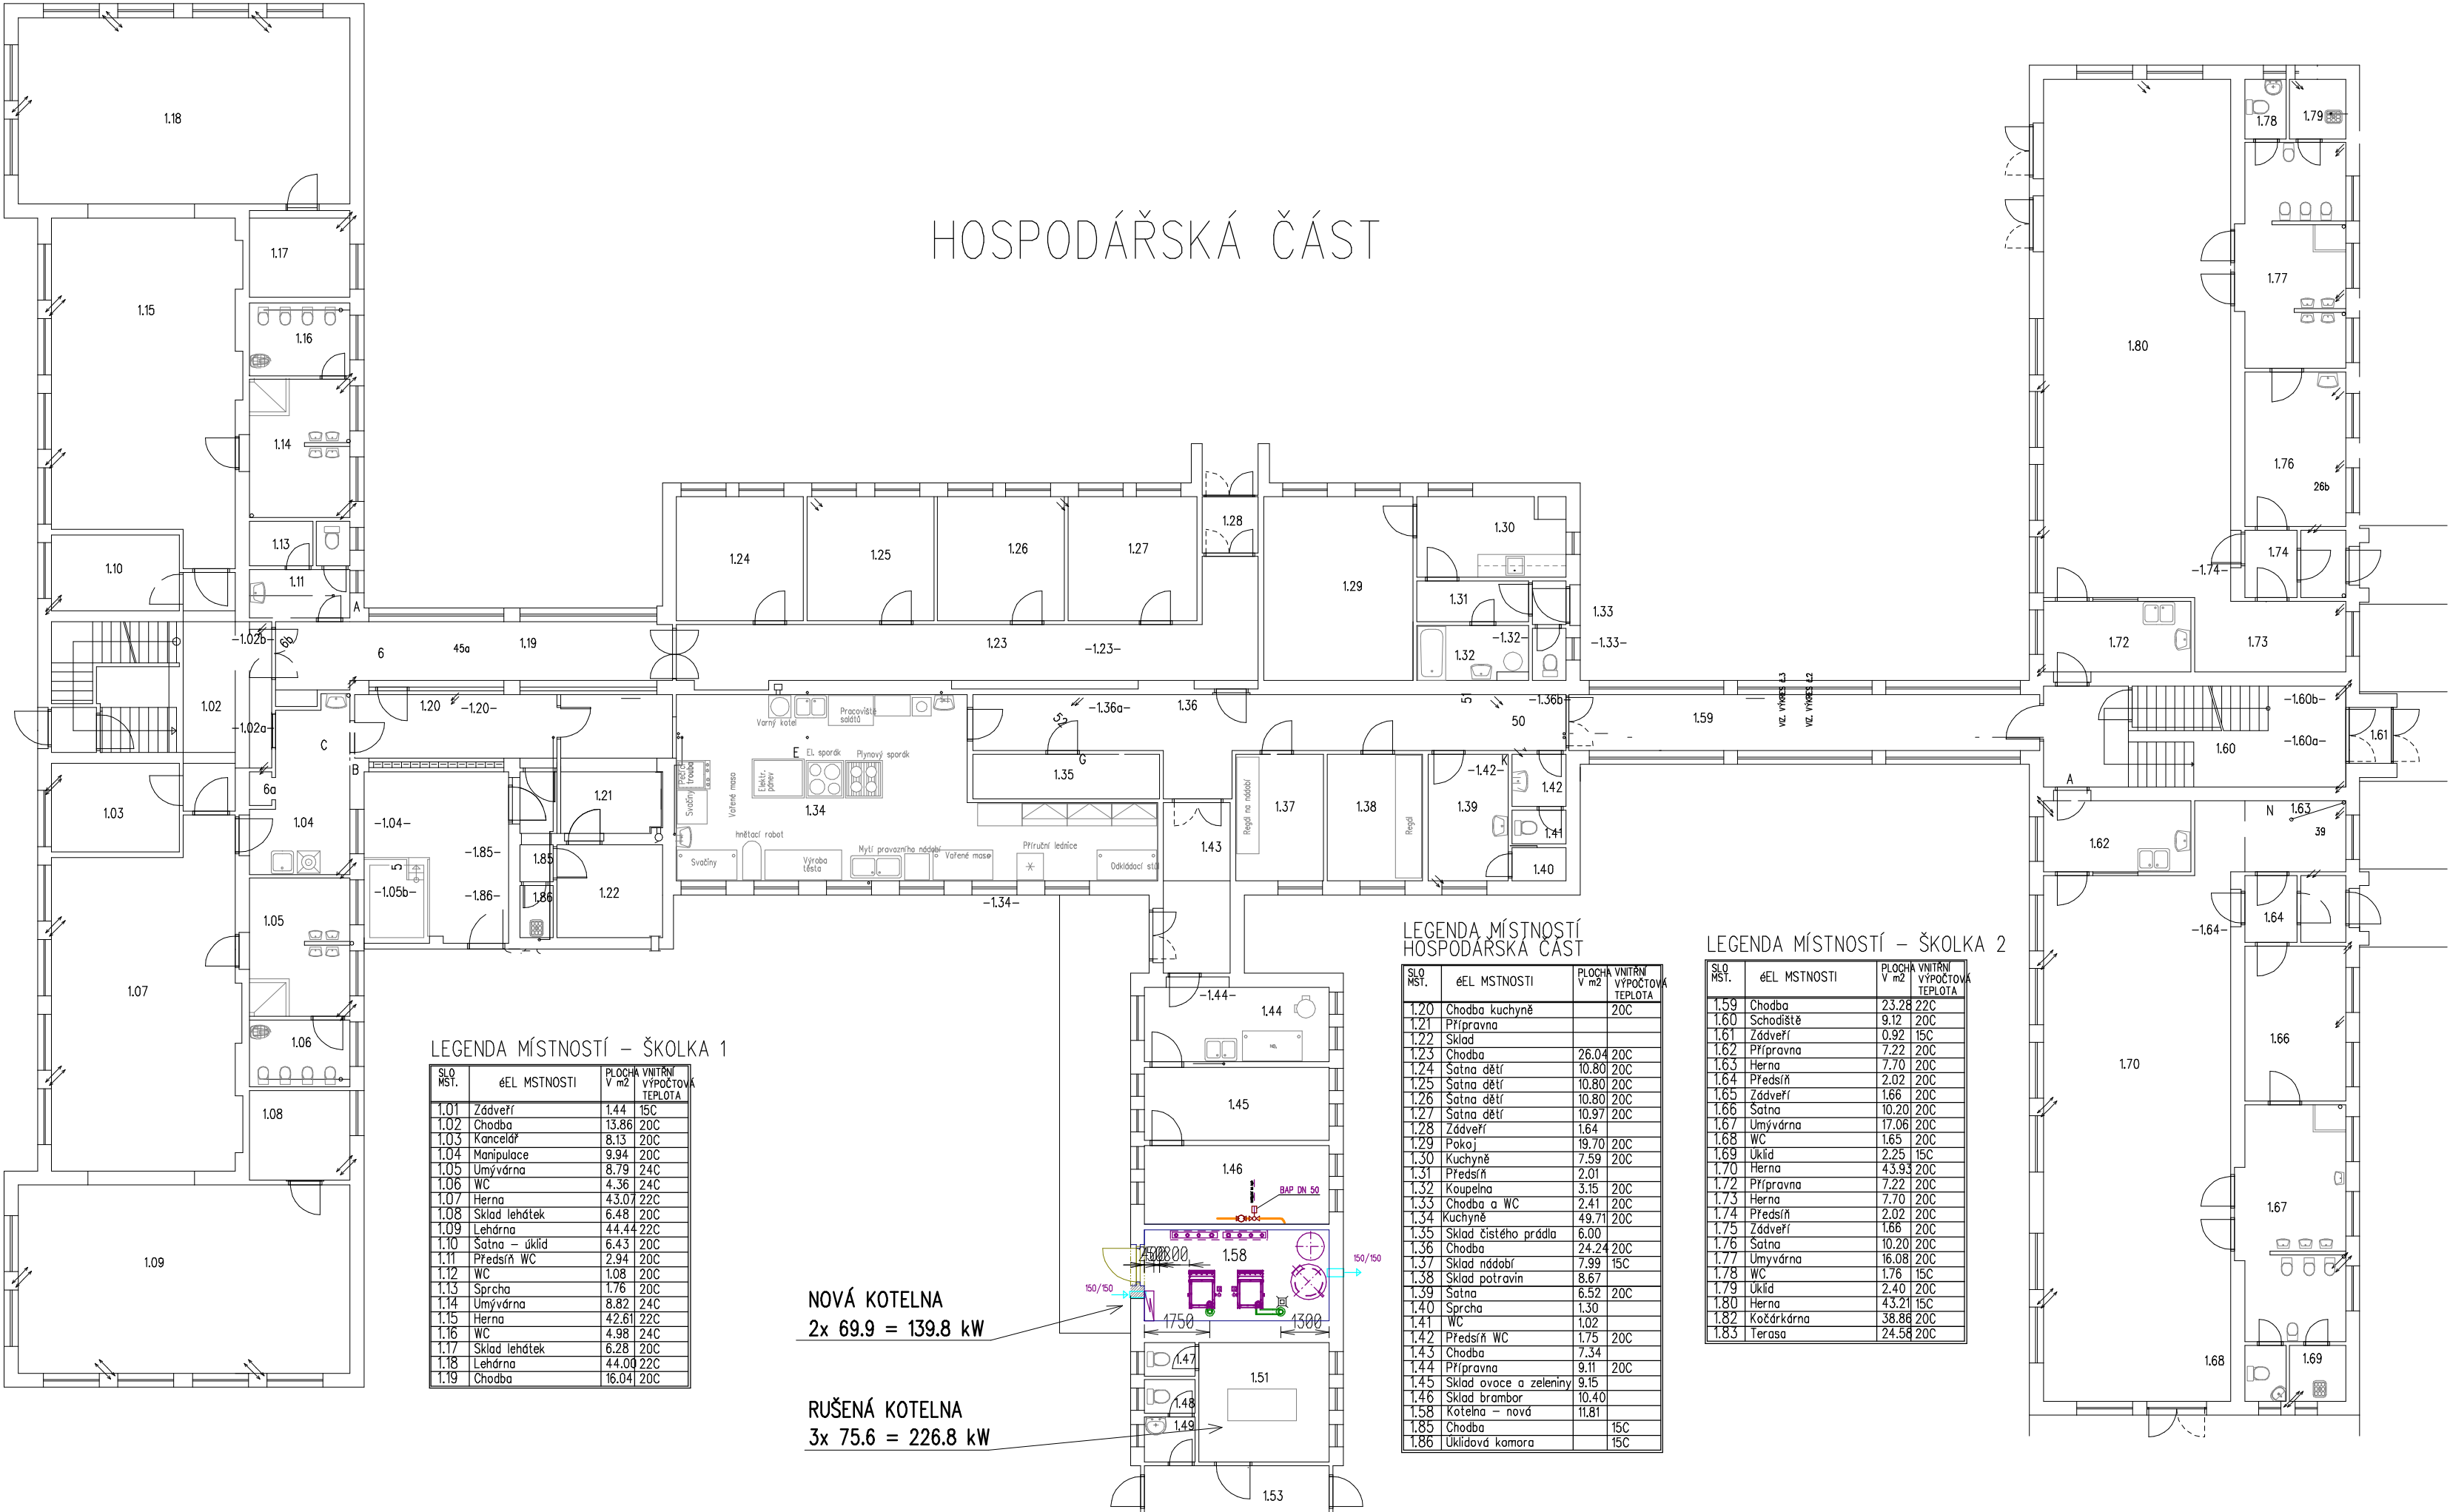

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – ŠKOLKA 1

SLO. MÍST.	ČEL. MÍSTNOSTI	PLOCHA VNITŘNÍ V m2	VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
1.01	Zádvěří	1.44	15C
1.02	Chodba	13.86	20C
1.03	Kancelář	8.13	20C
1.04	Manipulace	9.94	20C
1.05	Umývárna	8.79	24C
1.06	WC	4.36	24C
1.07	Herna	43.07	22C
1.08	Sklad lehátek	6.48	20C
1.09	Lehárna	44.44	22C
1.10	Satna – úklid	6.43	20C
1.11	Předsín WC	2.94	20C
1.12	WC	1.08	20C
1.13	Sprcha	1.76	20C
1.14	Umývárna	8.82	24C
1.15	Herna	42.61	22C
1.16	WC	4.98	24C
1.17	Sklad lehátek	6.28	20C
1.18	Lehárna	44.01	22C
1.19	Chodba	16.04	20C

LEGENDA MÍSTNOSTÍ HOSPODÁŘSKÁ ČÁST

SLO. MÍST.	ČEL. MÍSTNOSTI	PLOCHA VNITŘNÍ V m2	VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
1.20	Chodba kuchyně	23.28	22C
1.21	Příprava	9.12	20C
1.22	Sklad	0.92	15C
1.23	Chodba	26.04	20C
1.24	Satna dětí	10.80	20C
1.25	Satna dětí	10.80	20C
1.26	Satna dětí	10.80	20C
1.27	Satna dětí	10.97	20C
1.28	Zádvěří	1.64	15C
1.29	Pokoj	19.70	20C
1.30	Kuchyně	7.59	20C
1.31	Předsín	2.01	20C
1.32	Koupelna	3.15	20C
1.33	Chodba a WC	2.41	20C
1.34	Kuchyně	49.71	20C
1.35	Sklad čistého prádla	6.00	20C
1.36	Chodba	24.24	20C
1.37	Sklad nádobí	7.99	15C
1.38	Sklad potravin	8.67	20C
1.39	Satna	6.52	20C
1.40	Sprcha	1.30	20C
1.41	WC	1.02	20C
1.42	Předsín WC	1.75	20C
1.43	Chodba	7.34	20C
1.44	Příprava	9.11	20C
1.45	Sklad ovoce a zeleniny	9.15	20C
1.46	Sklad brambor	10.40	20C
1.47	Kotelná – nová	11.81	15C
1.48	Chodba	1.5C	15C
1.49	Ukládávací komora	1.5C	15C

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – ŠKOLKA 2

SLO. MÍST.	ČEL. MÍSTNOSTI	PLOCHA VNITŘNÍ V m2	VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
1.59	Chodba	23.28	22C
1.60	Schodiště	9.12	20C
1.61	Zádvěří	0.92	15C
1.62	Příprava	7.22	20C
1.63	Herna	7.70	20C
1.64	Předsín	2.02	20C
1.65	Zádvěří	1.66	20C
1.66	Satna	10.20	20C
1.67	Umývárna	17.06	20C
1.68	WC	1.65	20C
1.69	Uklid	2.25	15C
1.70	Herna	43.93	20C
1.71	Příprava	7.22	20C
1.72	Herna	7.70	20C
1.73	Předsín	2.02	20C
1.74	Zádvěří	1.66	20C
1.75	Satna	10.20	20C
1.76	Umývárna	16.08	20C
1.77	WC	1.76	15C
1.78	Uklid	2.40	20C
1.79	Herna	43.21	15C
1.80	Kočkárna	38.86	20C
1.81	Chodba	24.58	20C

NOVÁ KOTELNA  
2x 69.9 = 139.8 kW

RUŠENÁ KOTELNA  
3x 75.6 = 226.8 kW

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – PRÁDELNA

SLO. MÍST.	ČEL. MÍSTNOSTI	PLOCHA VNITŘNÍ V m2	VÝPOČTOVÁ TEPLOTA
1.47	WC	0.73	15C
1.48	WC	0.93	15C
1.49	Předsín WC	1.34	15C
1.50	Sklad	1.33	15C
1.51	Kotelná – rušená	9.83	15C
1.52	Úlita	14.25	20C
1.53	Chodba	6.43	20C
1.54	Prádelna	24.61	20C
1.55	Sušárna	24.23	20C
1.56	Sklad	16.25	20C

PRÁDELNA

VYPRACOVAL	Jiří Kamenický	ZODP.PROJEKTANT	Jiří Kamenický	JIŘÍ KAMENICKÝ Projektová činnost spec. vytápění a zdrav. technika Dlouhá Třebová 211, PSČ 561 17 IČO 60145277, tel: 605 439 000	
HL. PROJEKTANT	Jiří Kamenický, Na Špici 211, 561 17 Dlouhá Třebová				
INVESTOR	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová				
MÍSTO STAVBY	Habrmanova 1779, 560 02 Česká Třebová				
AKCE				ÚČEL	DPS
REKONSTRUKCE KOTELNY MŠ Habrmanova, Česká Třebová				DATUM	duben 2018
ČÁST	VYTÁPĚNÍ a ZDRAVOTNÍ TECHNIKA			ARCH.Č.	
NÁZEV VÝKRESU				MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Půdorys celkový				1:150	ÚT-01