



LEGENDA:

NOVÉ SÍTĚ A ZAŘÍZENÍ

V PŘEVÁŽNĚČÁSTI TRASY JE KABEL VO ŘEŠEN JAKO PŘÍLOŽ KE KABELU NN ČEZ DISTRIBUCE! V ČÁSTI TRASY JE REKONSTRUKCE ŘEŠENA VÝMĚNOU STÁVAJÍCÍCH KABELŮ VO.



STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

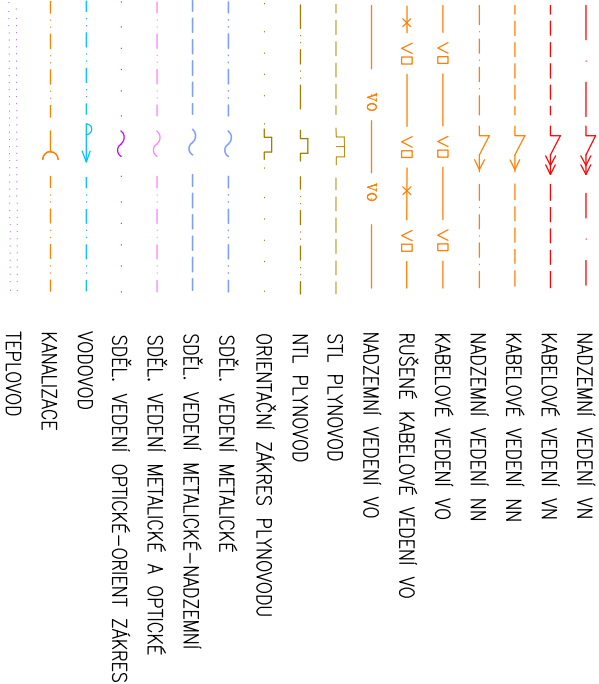

VE SPOLÉČNĚ TRASE S ROZVODY ČETIN MOHOU BÝT ULOŽENY SÍTĚ KABELOVÉ TELEVIZE!


LEGENDA –OSTATNÍ



Důležité upozornění:  
Veškeré výkopy pro pokládku kabelů VO prováděné v zatvrzlých pozemcích budou prováděny ručně!

V blízkosti stromů ( min. 5m od kmene) budou výkopy prováděny zvlášť opatrně, aby nedošlo k poškození kořenových soustav stromů.  
Kořeny stromů nesní být záměrně přesekávány nebo jiným způsobem poškozovány. Pokud i přes veškerou opatrnost dojde k poškození kořenů je nutno provést ošetření přerušených kořenů kolmým zaříznutím, ošetření ran a zatřením rány růstovým stimulatorem.

VZOROVÉ ŘEZY VÝKOPY:

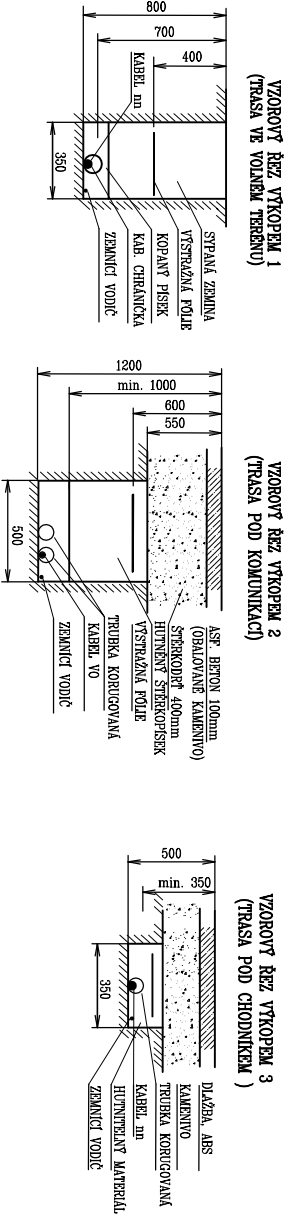

CHARAKTERISTIKA SVÍTIDEL A KONSTRUKCE SVĚTELNÝCH BODŮ

EL../A	SVÍTLIDLO LED PRO OSVĚTLENÍ KOMUNIKACÍ, ŠIROKÁ ASYMETRICKÁ KŘIVKA SVĚTLOSTI UNISTREET MEDIUM BGP 243 LED DM50 5200/39–41W C10, 3000K, IP66, IK09 AUTONOMNÍ STIMVÁNÍ 5 STUPŇŮ
S.../A	STOŽÁR OCELOVÝ ODSTUPŇOVANÝ, ŽAROVĚ ZINKOVANÝ, AKT. VÝŠKA 7m K7–133/89/60

POZNÁMKA:

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTČENÍ POLOHY VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.  
PŘI STYKU S JINÝM STÁVAJÍCÍM PODZEMNÍM VEDENÍM JE TŘEBA DODRŽET PODMINKY SPRÁVCŮ TĚCHTO SÍTÍ.  
PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ S PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO DODRŽET ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005.  
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU MUSÍ BÝT ELEKTROINSTALACE PODROBĚNA VÝCHOZÍ REVIZÍ VE SMYSLU ČSN 33 2000–6

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PEN AC 50Hz 230/400V/TN–C DRUH OCHRANNÉHO OPAŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE ZÁKLADNÍ OCHRANA: POLOHOU IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTI KRYTÝ NEBO PŘEKÁŽKAMI OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ: DLE ČSN 33 2000–3 V PLATNÉ EDICI
--

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: DO PŘEKOPŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VLOŽIT KROMĚ CHRANIČKY KABELU VO I REZERVNÍ CHRANIČKU Kř 09110!
--

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ADECO s.r.o. Komenského 726 560 02 Česká Třebová	
Ing. V. Špilchal	Ing. V. Špilchal			
Kroj : Pardubický	Obec: Česká Třebová			
Investor: Město Česká Třebová			Datum	VI./2019
Stavba: Rekonstrukce VO v ulici Na Milířti v České Třebové	Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby		Stupeň	DPS
			Zak.čís.	32/2019
			Arch. číslo	1503
			Měřítko	Čís.výkr.
Obsah:	Situace celková a koordinační–list 2		1:500	C1.2