

## Základní údaje:


Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S


Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisejících :

Základní ochrana - izolací živých částí a krytím


Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje

Doplňková ochrana - proudovým chráničem

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div> <b>ELEKTRO-SYCHRA</b> Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
ROMAN HRODĚJ	ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDAJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	Česká Třebová			
INVESTOR	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 02 Česká Třebová 2			
AKCE: Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka čp. 98, Česká Třebová, pro potřeby Mateřské a základní školy S001 – Stavební úpravy budovy			DATUM	3/2022
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	20069
ČÁST: ELEKTROINSTALACE			MĚŘÍTKO	–
VÝKRES: ÚPRAVA ROZVADĚČŮ			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.4

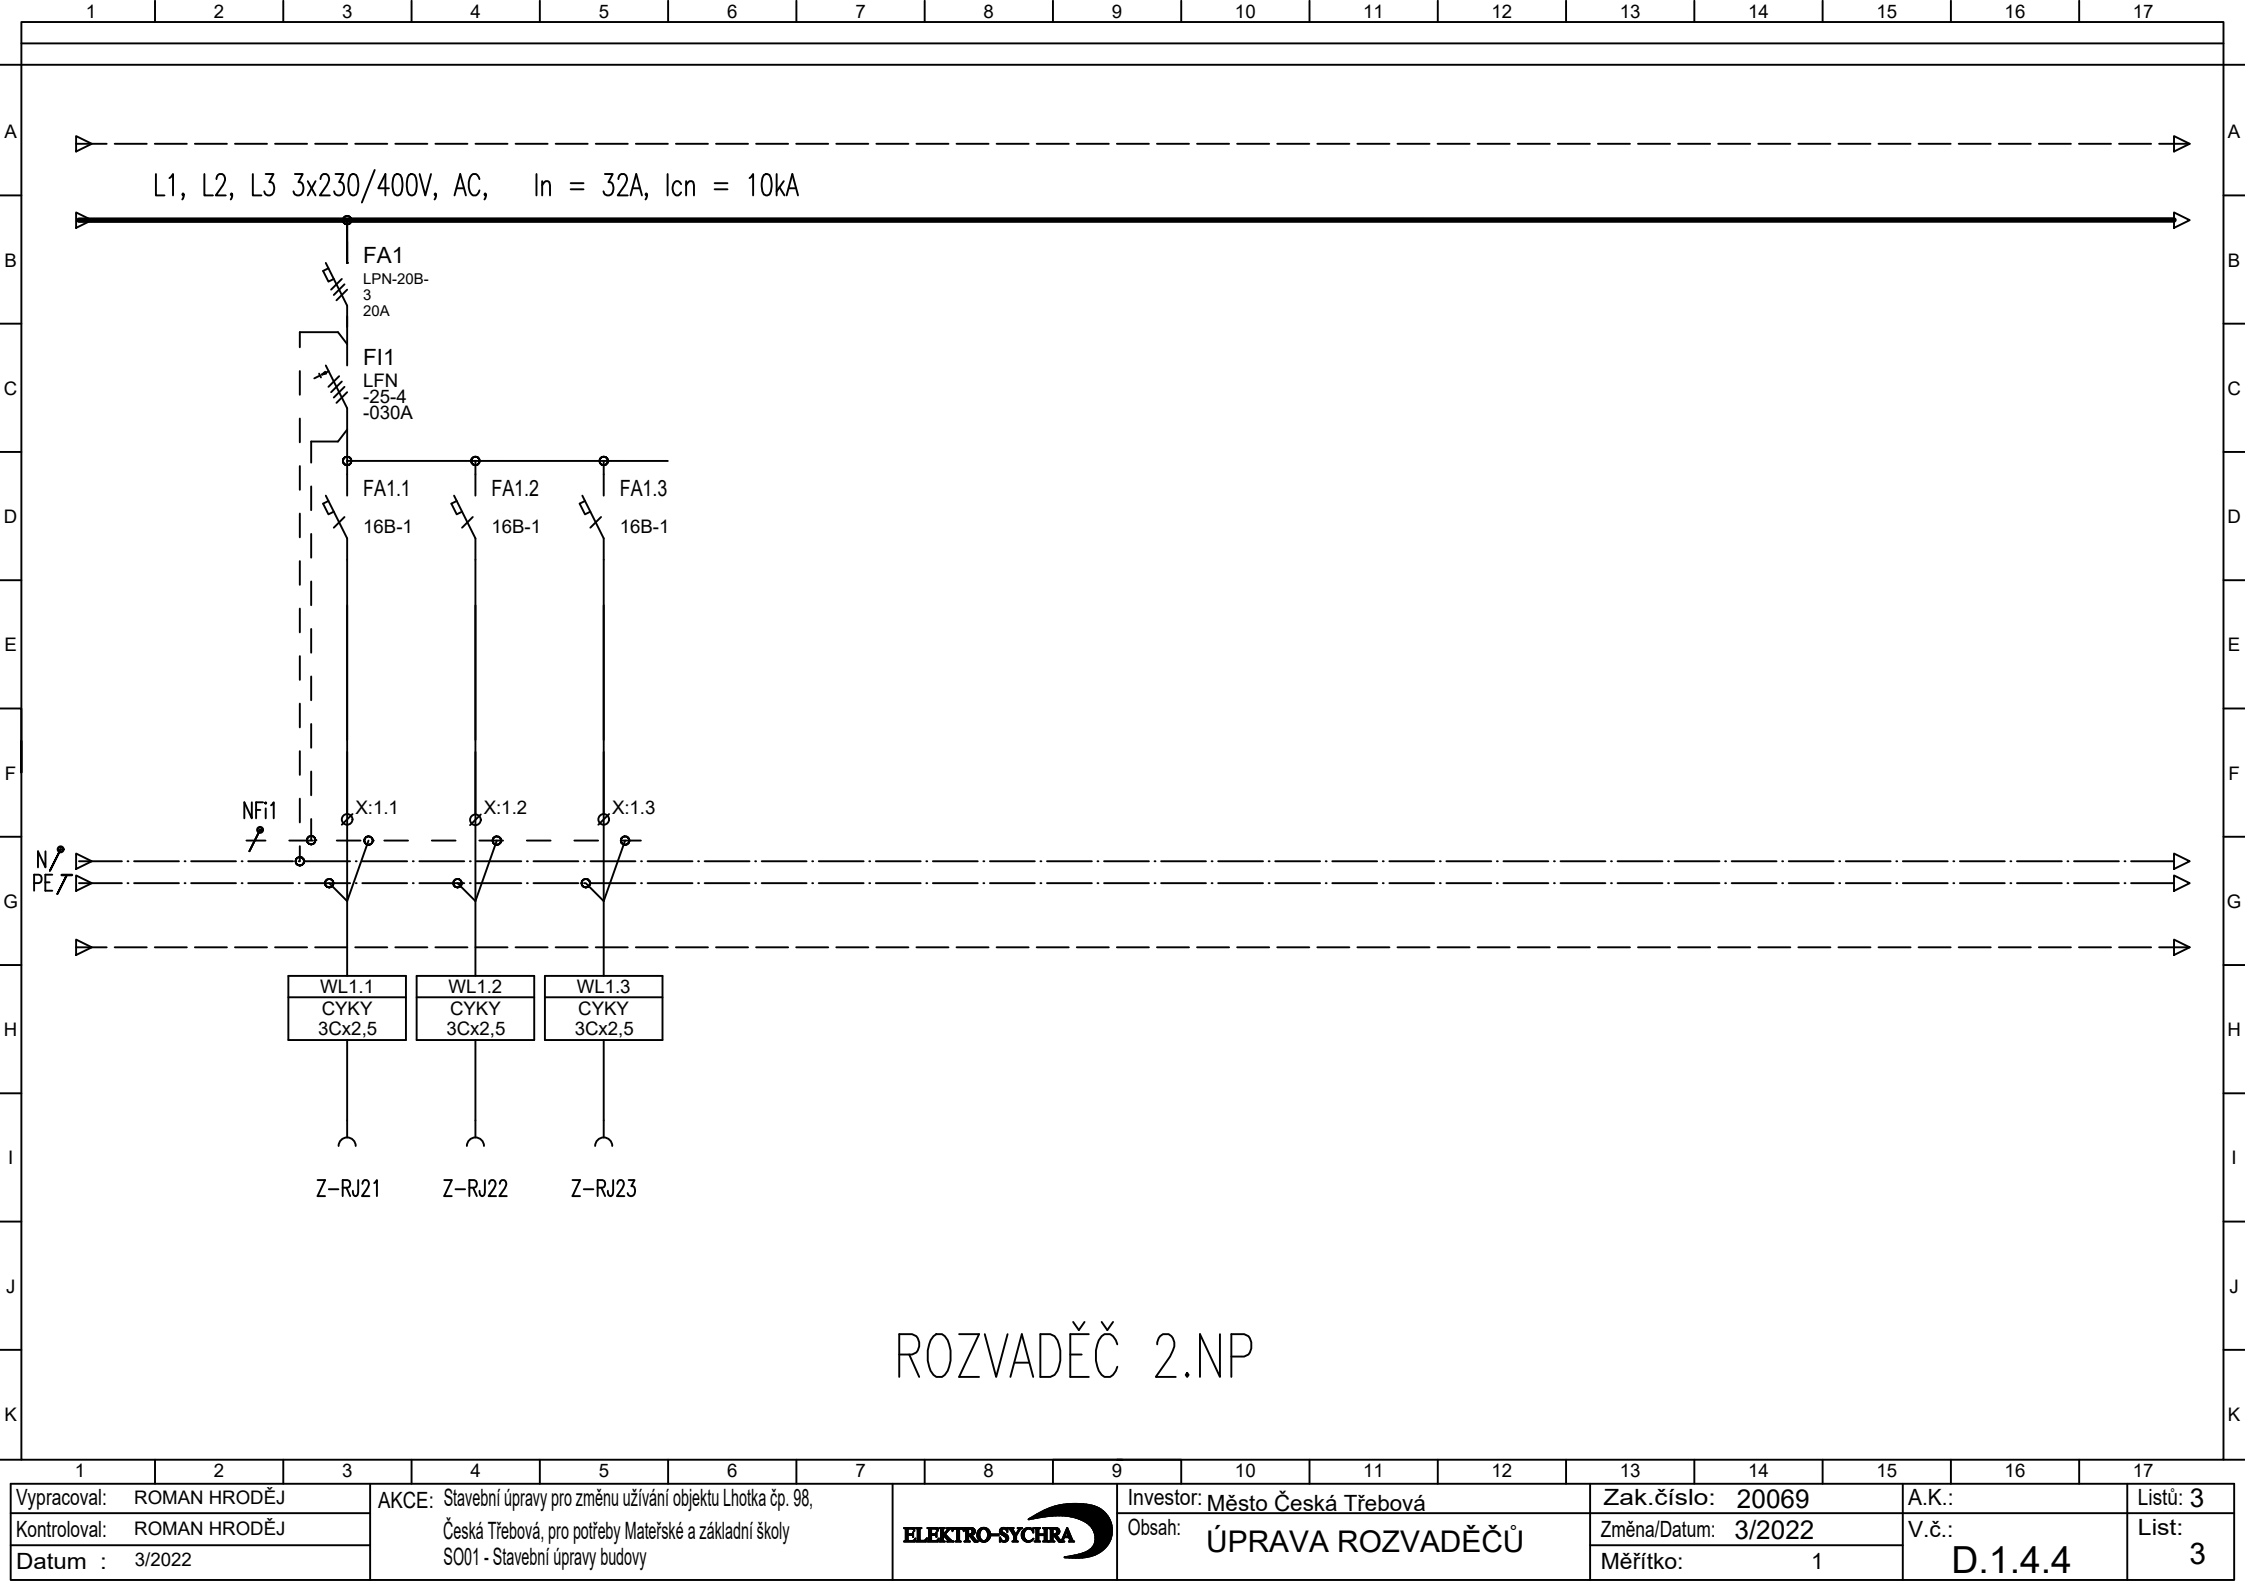

ROZVADĚČ 2.NP

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Vypracoval: ROMAN HRODĚJ			AKCE: Stavební úpravy pro změnu užívání objektu Lhotka čp. 98, Česká Třebová, pro potřeby Mateřské a základní školy S001 - Stavební úpravy budovy						Investor: Město Česká Třebová			Zak.číslo: 20069		A.K.:		Listů: 3	
Kontroloval: ROMAN HRODĚJ									Obsah: ÚPRAVA ROZVADĚČŮ			Změna/Datum: 3/2022		V.č.:		List: 3	
Datum : 3/2022												Měřítka: 1		D.1.4.4			

