

Legenda elektroinstalace

- 1 IP 20 p.o.
- 6 IP 20 p.o.
- 1 IP 44 na povrch
- 6 IP 44 na povrch
- zásuvka IP 20 p.o.
- zásuvka IP 44 na povrch

Legenda svítidel

technický popis je v listu svítidel v tech.zprávě

- A – LED sv.28W IP20 přisazené, kruhové zdroj LED modul 28W/3300lmn/3000K Ra80+
- B – LED sv.1x26W IP40 přisazené zdroj LED modul 20W/2200lmn/3000K
- D – LED sv.14W IP40 kulaté, přisazené zdroj LED modul 14W/1400lmn/3000K Ra80+
- E – LED sv.1x20W IP65 uzavřené, přisazené zdroj LED modul 20W/27000lmn/4000K Ra80+
- N – nouz.sv.95lmn IP42 uzavřené, přisazené s piklogramem zdroj LED modul 95lmn dočasně nouzové osvětlení 2hod.

Uložení kabelů dle ČSN 33 20 00–5–52

- · — · — · — · — v PVC LV lištách na povrch VU
- ve stropě, stěnách pod omítkou (ve stropě hloubka zařiznutí max.1cm) PU
- o — o — o — o — o — v podlaže v trubkách VU

Umístění vypínačů, zásuvek

- vypínače – ve výšce 1,1m nad podlahou, pokud není uvedeno jinak
- zásuvky – ve výšce 0,3m nad podlahou, pokud není uvedeno jinak

OCHRANNÉ A DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ dle ČSN 332000–4–41


a) ochranné pospojování bude zahrnovat ochranný vodič, uzemňovací přívod, konstrukční kovové části, uzemnění topného systému, uzemnění sděl.vodičů,... provést vodičem CY16Zl/zel., který bude připojen na přípojnici pospojování v Rkavárna

Napojení rozvaděče R Kavárna

Silově napojení bude provedeno napojením za hl.vypínačem Rleviště Na volné místo na DIN liště(reserva) bude osazen jistič 25A/3/B a vyveden kabel CYKY 5Jx6+ vodič pospojování CY16Zl/zel., který bude spojen s přípojnici pospojování Rkavárna

Vývody kabelů z R Kavárna

- sv.o.č.1,2,3,4,5,6 – CYKY 3x1,5 WL1–6
- sv.o.č.7,8,9 – CYKY 3x1,5 WL7–9
- sv.o.č.10,11 – CYKY 3x1,5 WL10,11
- zšs.obvod 1 – CYKY 3x2,5 WLZ1
- zšs.obvod 2 – CYKY 3x2,5 WLZ2
- zšs.obvod 3 – CYKY 3x2,5 WLZ3
- zšs.obvod 4 – CYKY 3x2,5 WLZ4
- zšs.obvod 5 – CYKY 3x2,5 WLZ5
- zšs.obvod 6 – CYKY 3x2,5 WLZ6
- XT/OV – CYKY 3x2,5 WL0V ohříváč vody

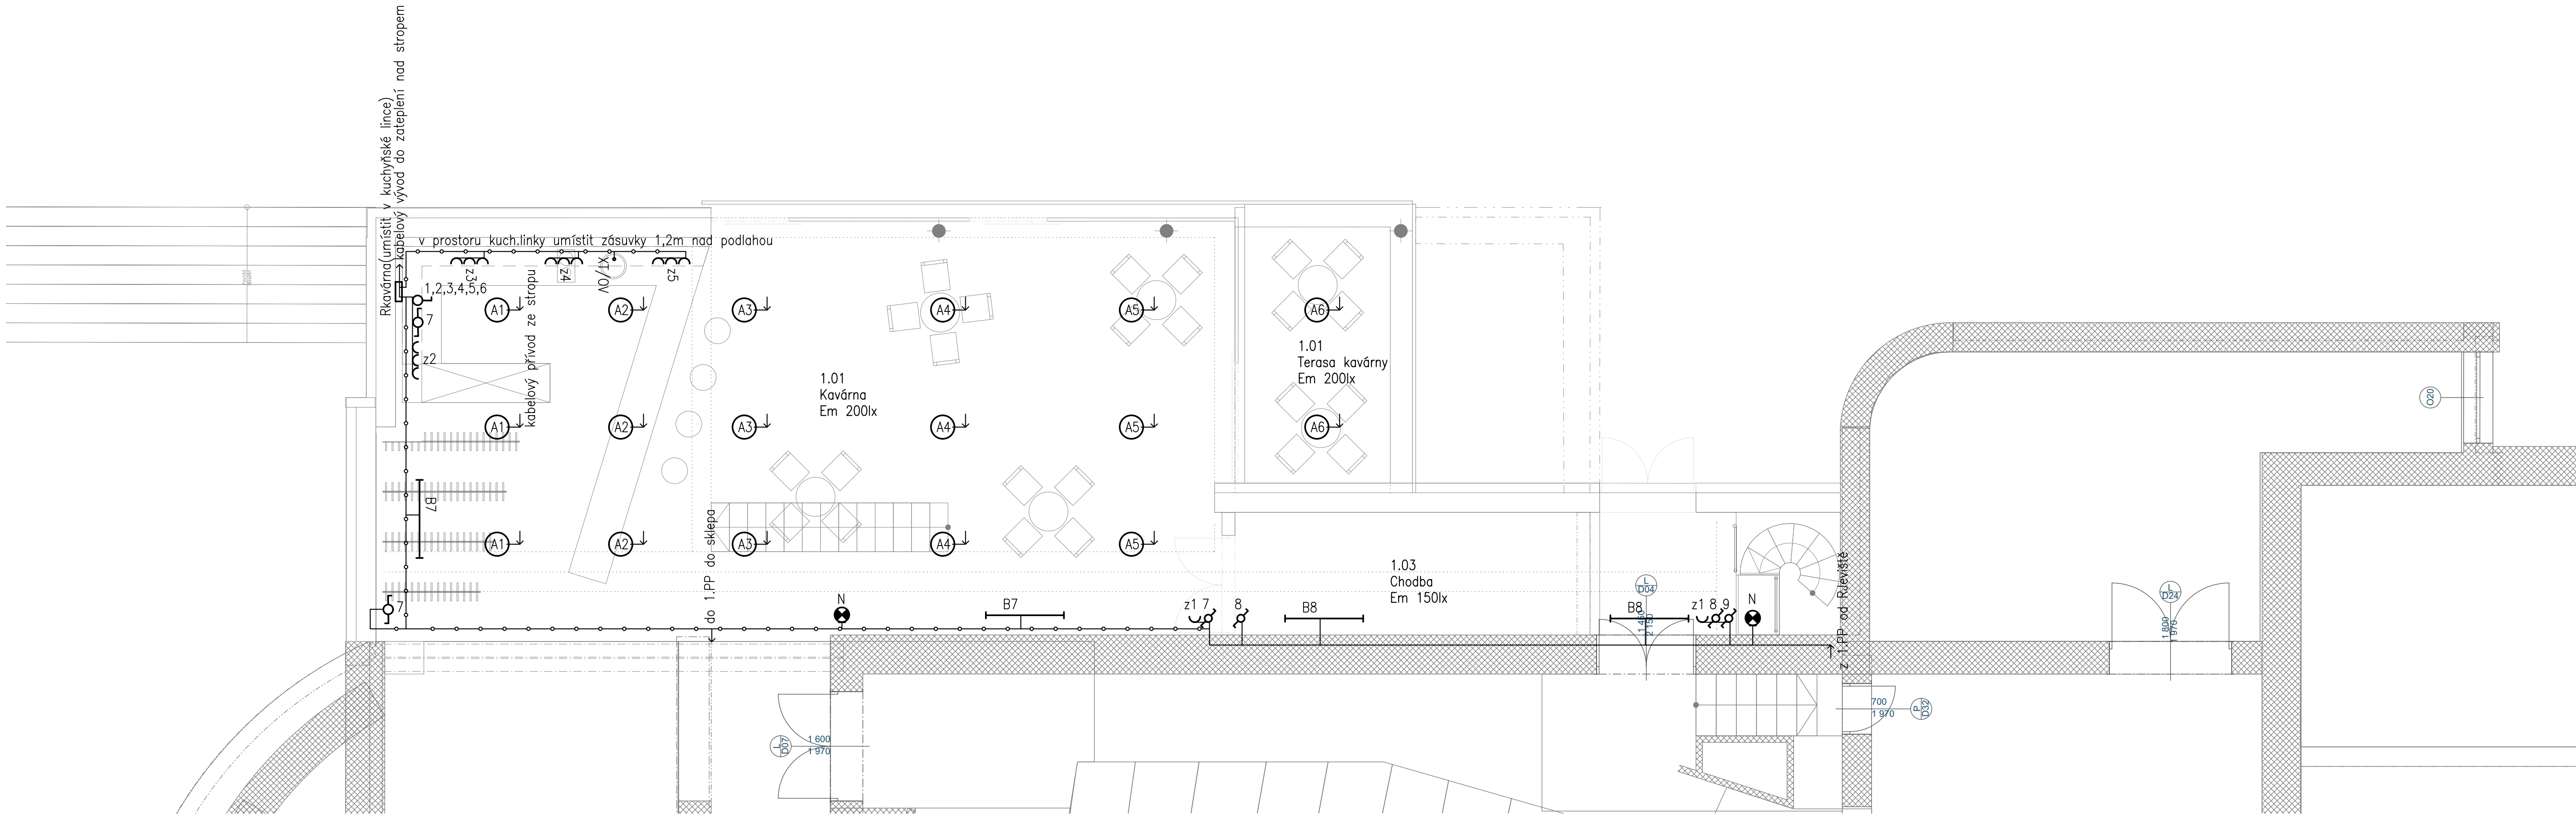

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP				
Název stavby: Nová přístavba kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová				
Místo stavby: p.č., st. 2171/5, p.č. 194/1, k.ú. Česká Třebová [621757]				
Objednatel: Město Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2				
Autor projektu: Ing. arch. Jiří Šafr				Fpian projekt a stavby s.r.o. Karlínská 148 270 01 Libuň IČO: 08587816, IČD: 02382676 tel.: +420 737 258 126 email: info@fpian.cz web: www.fpian.cz
HIP: Ing. František Májek				
Vedoucí projektant: Ing. František Májek		Číslo zakázky: 122-22-07	Stupeň PD: DPS	Datum: 06/2022
Vypracoval: Pavel Bartoň				
Kraj: Pardubický M.Ú.: Česká Třebová		Měřítko: 1:50	Formát: 10xA4	Č. Výkresu: D.1.4.e.02
Investor: Město Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2				
Objekt: SO 01 - Kavárna		D.1.4.e TECHNICA PROSTŘEDÍ STAVEB ELEKTRO SILNOPROUD		
Část:				
Výkres:				
Půdorys 1.PP, Půdorys 1.NP				