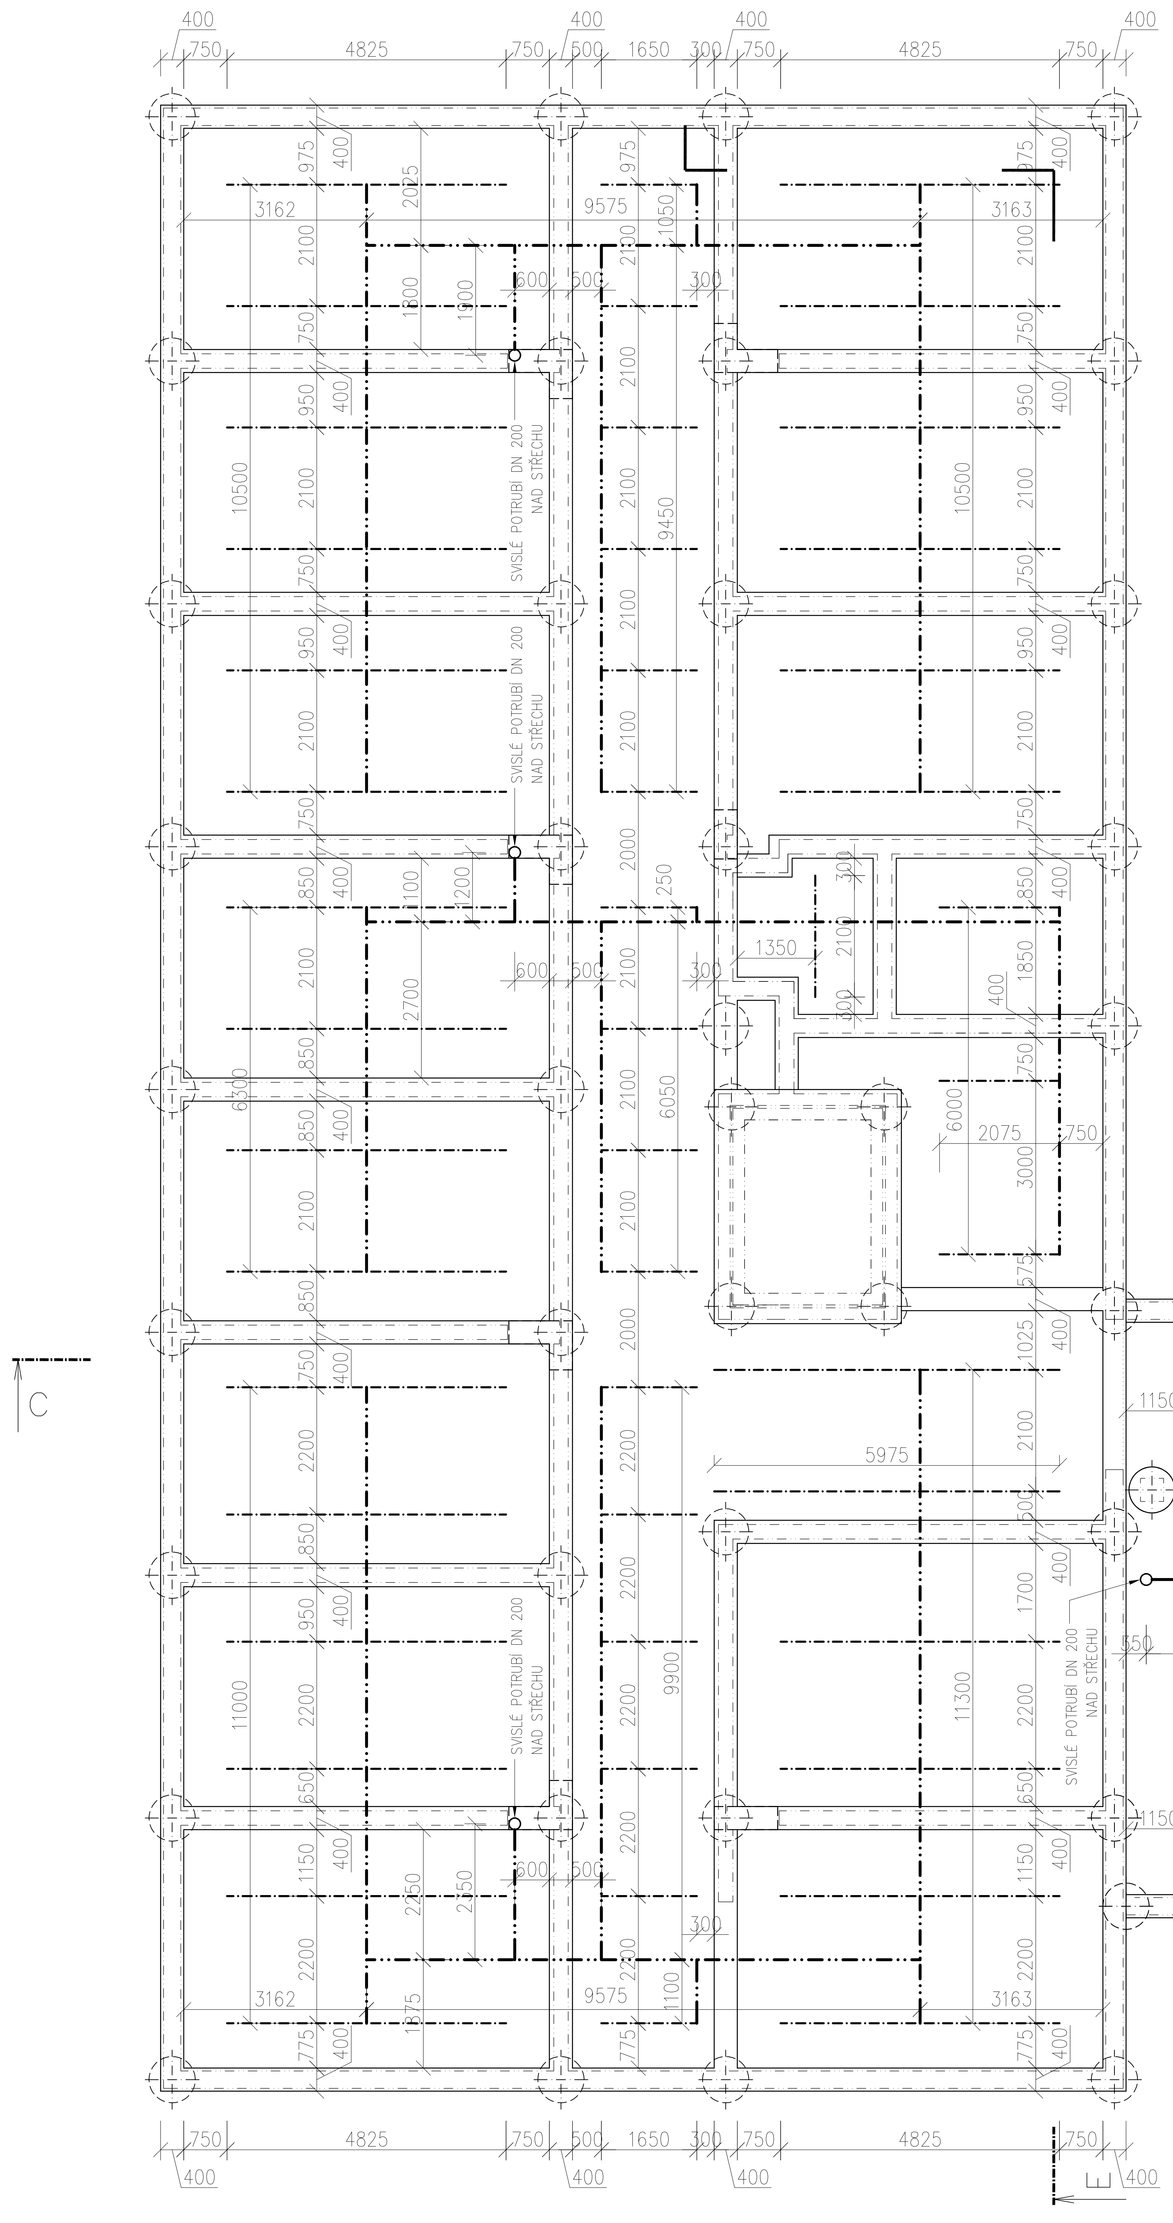

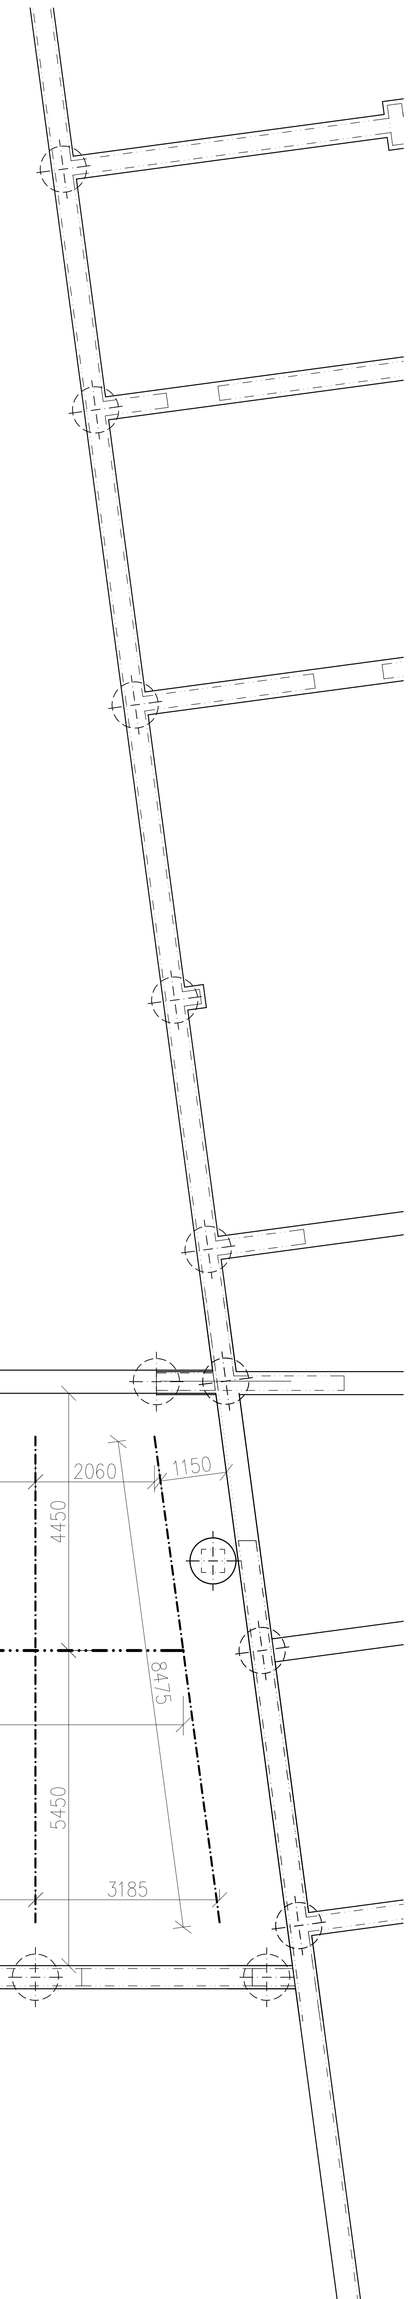

POZNÁMKY

- PŘÍRODNÍ SYSTÉM ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ JE NAVRŽEN DLE ČSN 73 0601 OCHRANA STAVEB PROTI RADONU Z PODLOŽÍ
- POD PODKLADNÍM BETONEM OBJEKTU BUDE PO ULOŽENÍ IZOLAČNÍHO POTRUBÍ VČT A ZTI A PROVEDENÍ POTRUBÍ PŘÍPOJEK VODY, PLYNU A NN PROVEDENA VRSTVA ZHUTNĚNÉHO ŠTĚRKU FR. 16 / 32 mm TL. 250 mm, DO NÍŽ BUDE POLOŽENO POTRUBÍ PRO ODVĚTRÁNÍ RADONU Z PODLOŽÍ. POTRUBÍ BUDE PVC PERFOROVANÉ OHEBNÉ SE SYSTÉMOVÝM SPOJKAMI.
TRASY POTRUBÍ RESPEKTUJÍ VIZ ROZVODY A MOHOU BÝT PŘÍPADNĚ UPRAVENY ZA DODRŽENÍ PODMÍNKY, ŽE VZDÁLENOST SOUSEDNÍCH VĚTVÍ BUDE MEZI 2 AŽ 4 m.
PROFILY POTRUBÍ A JEJICH VÝPIS JE UVEDEN NA VÝKRESU A V TABULCE.
NA VRCHU ŠTĚRKU BUDE POLOŽENA GEOTEXTILIE 300g/m2 PRO ODHRANU POTRUBÍ PŘI BETONÁŽI A HUTNĚNÍ PODKLADNÍHO BETONU
SVISLÉ TĚSNÉ POTRUBÍ Z PVC POTRUBÍ DN 200 mm BUDE VYVEDENO NAD STŘECHU, KDE BUDE TEPELNĚ IZOLOVÁNO (50 mm POTRUBNÍ IZOLACE Z MINERÁLNÍCH VLÁKEN + STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE) A UKONČENO PROTIDEŠŤOVOU STŘÍŠKOU.

SYSTÉM ODVĚTRÁNÍ ZEMNÍHO RADONU – VÝPIS PRVKŮ

PVC PERFOROVANÉ OHEBNÉ PVC POTRUBÍ 100 mm	300 bm
PVC PERFOROVANÉ POTRUBÍ 200 mm + KOLENO 90°	220 bm
PVC TĚSNÉ POTRUBÍ 200 mm	50 bm
PVC T TVAROVKA TĚSNÉ POTRUBÍ 200/200 mm	30 ks
VĚNCOVÉ TEPELNÁ IZOLACE POTRUBÍ 50 mm	6 bm
NEREZ PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA NA POTRUBÍ 200 mm	4 ks
REDUKCE PŘECHOD Z DN 100 NA 200	58 ks
PROTIDEŠŤOVÁ STŘÍŠKA NA PVC POTRUBÍ	4 ks

PŘÍSLUŠENSTVÍ: KOTVENÍ A SPOJOVACÍ MATERIÁL NEZBYTNÝ K PROVEDENÍ DÍLA

LEGENDA

- PVC PERFOROVANÉ OHEBNÉ POTRUBÍ DN 100 mm
- PVC PERFOROVANÉ OHEBNÉ POTRUBÍ DN 200 mm
- PVC TĚSNÉ POTRUBÍ DN 200 mm



±0,000 = 368,300

DOMOV PRO SENIORY ČESKÁ TŘEBOVÁ – BUDOVA C

Investor: **Město Česká Třebová**
Staré náměstí 75, 560 02 Česká Třebová 2

Projektant: **B K N**, spol. s r. o. Vladislavova 29/I, 566 01 Vysoké Mýto, www.bkn.cz

Vypracoval	Zodpovědný projektant	Hlavní projektant
Ing. Miroslav Kaška	Ing. Jiří Fišer	Ing. Vladimír Teplý

Stupeň:	DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ	DPS
Objekt:	SO 01 – objekt domova pro seniory	
Obsah:	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Měřítko:
	PŮDORYS – PŮDORYS ODVĚTRÁNÍ PODLOŽÍ	1:50

Datum:	Zak. číslo:	Č. výkresu:
03/2024	673124	D.1.1.1.4