



ULOŽENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ
HLAVNÍKU M1:15

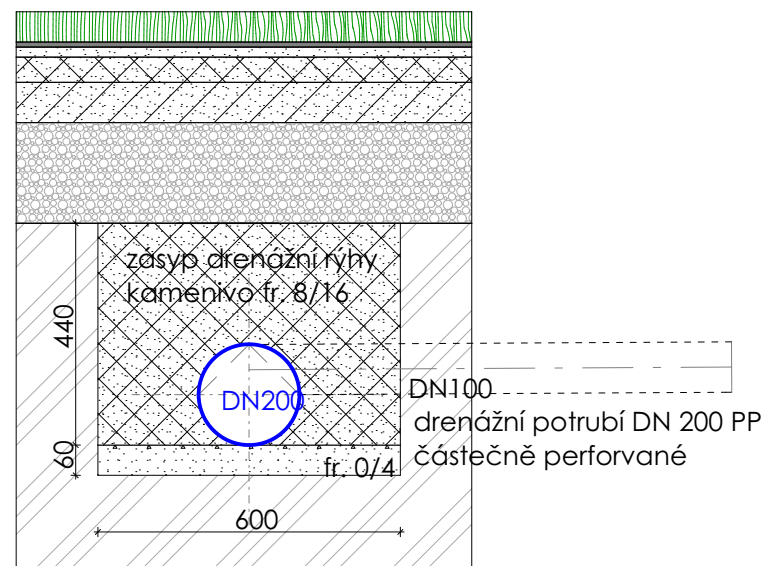


ULOŽENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ
PERA M1:15

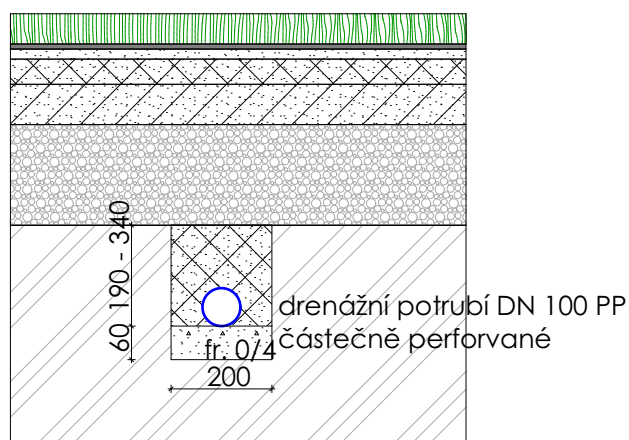

LEGENDA

- ~— Drenážní pera DN100 částečně perforovaná PP tuhá drenážní trubka
- — Drenážní hlavník DN200 částečně perforovaná PP tuhá drenážní trubka
- — Drenážní pera DN 100 plně perforovaná PP ohebná
- RŠ 1-2** Revizní šachta systému odvodnění PVC Ø400, uzamykatelný poklop tř. zat. B



akce

REKONSTRUKCE SPORTOVIŠTĚ ZŠ, ČESKÁ TŘEBOVÁ

stupeň dokumentace

DPS

místo

Česká Třebová
k.ú. Parník [621820]

stavebník

Město Česká Třebová

projektant

MOTION CONSTRUCTION s.r.o.
Na Petynci 123/47
Praha - Břevnov 169 00

odpovědný projektant

Ing. Jiří Dvořák
ČKAIT: 0013777


vypracoval

Ing. Jiří Dvořák
Petr Jandák

část projektové dokumentace

DOKUMENTACE STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

autorizační razítko

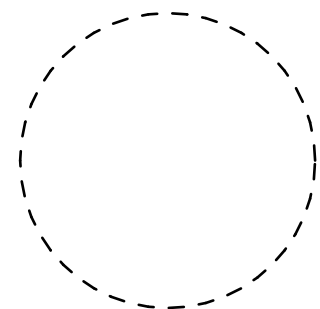

výkres

SITUACE ODVODNĚNÍ

datum	revize
06.06.2018	
formát	měřítko
A2	1:250
číslo výkresu	paré

D.1.3