



VZOROVÝ ŘEZ HLAVNÍKEM  
HLAVNÍK M1:15

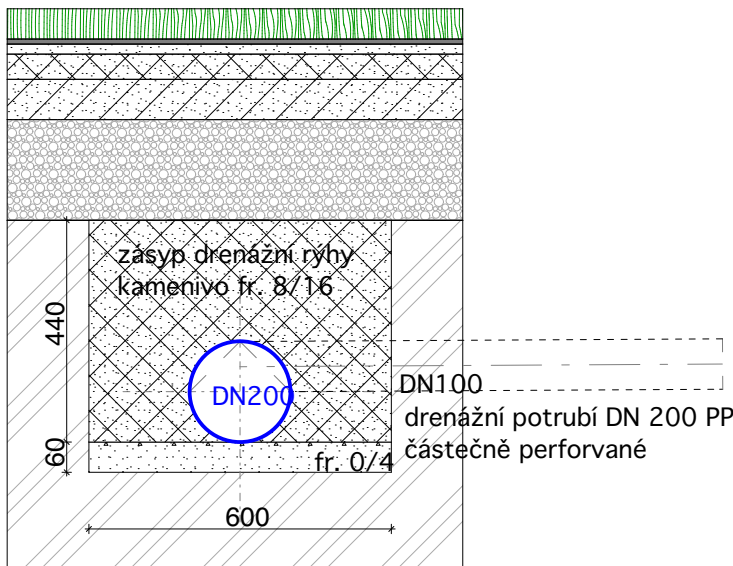

VZOROVÝ ŘEZ DRENÁŽNÍM PEREM  
1:15  
ULOŽENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ  
PERA M1:15

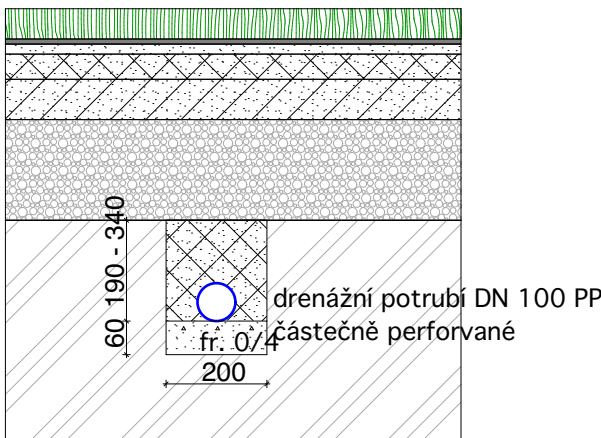


## LEGENDA

- ~--- Drenážní pera DN100 částečně perforovaná PP tuhá drenážní trubka
- Drenážní hlavník DN200 částečně perforovaná PP tuhá drenážní trubka
- Drenážní pera DN 100 plně perforovaná PP ohebná
- RŠ 1-2 Revizní šachta systému odvodnění PVC Ø400, uzamykatelný poklop tř. zat. B

## LEGENDA PRVKŮ

- O1 Betonový obručník 50x250x1000 mm, rovná horní hrana
- O2 Betonový obručník 60x400x1000 s měkou horní hranou
- Stávající strom
- Stávající zatrubnění potoka BET DN 600

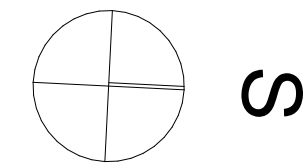

akce  
**REKONSTRUKCE  
SPORTOVIŠTĚ, ČESKÁ  
TŘEBOVÁ**

stupeň dokumentace  
DPS  
místo  
Česká Třebová  
k.ú. Parník [621820]

stavebník  
Město Česká Třebová

projektant  
MOTION CONSTRUCTION s.r.o.  
Na Petynce 123/47  
Praha - Břevnov 169 00


odpovědný projektant  
Ing. Jiří Dvořák  
ČKAIT: 0013777

vypracoval  
Ing. Jiří Dvořák  
Petr Jandák

část projektové dokumentace

DOKUMENTACE  
STAVEBNÍCH OBJEKTŮ

autorizační razítko

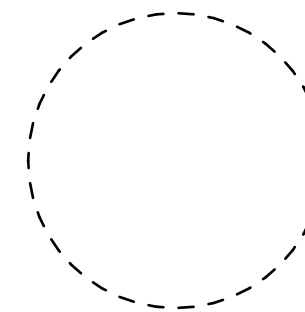

výkres

SITUACE ODVODNĚNÍ

datum	revize
25.09.2023	
formát	měřítko
A2	1:250
číslo výkresu	paré

D.1.3