


# PŮDORYS VZD STŘECHA

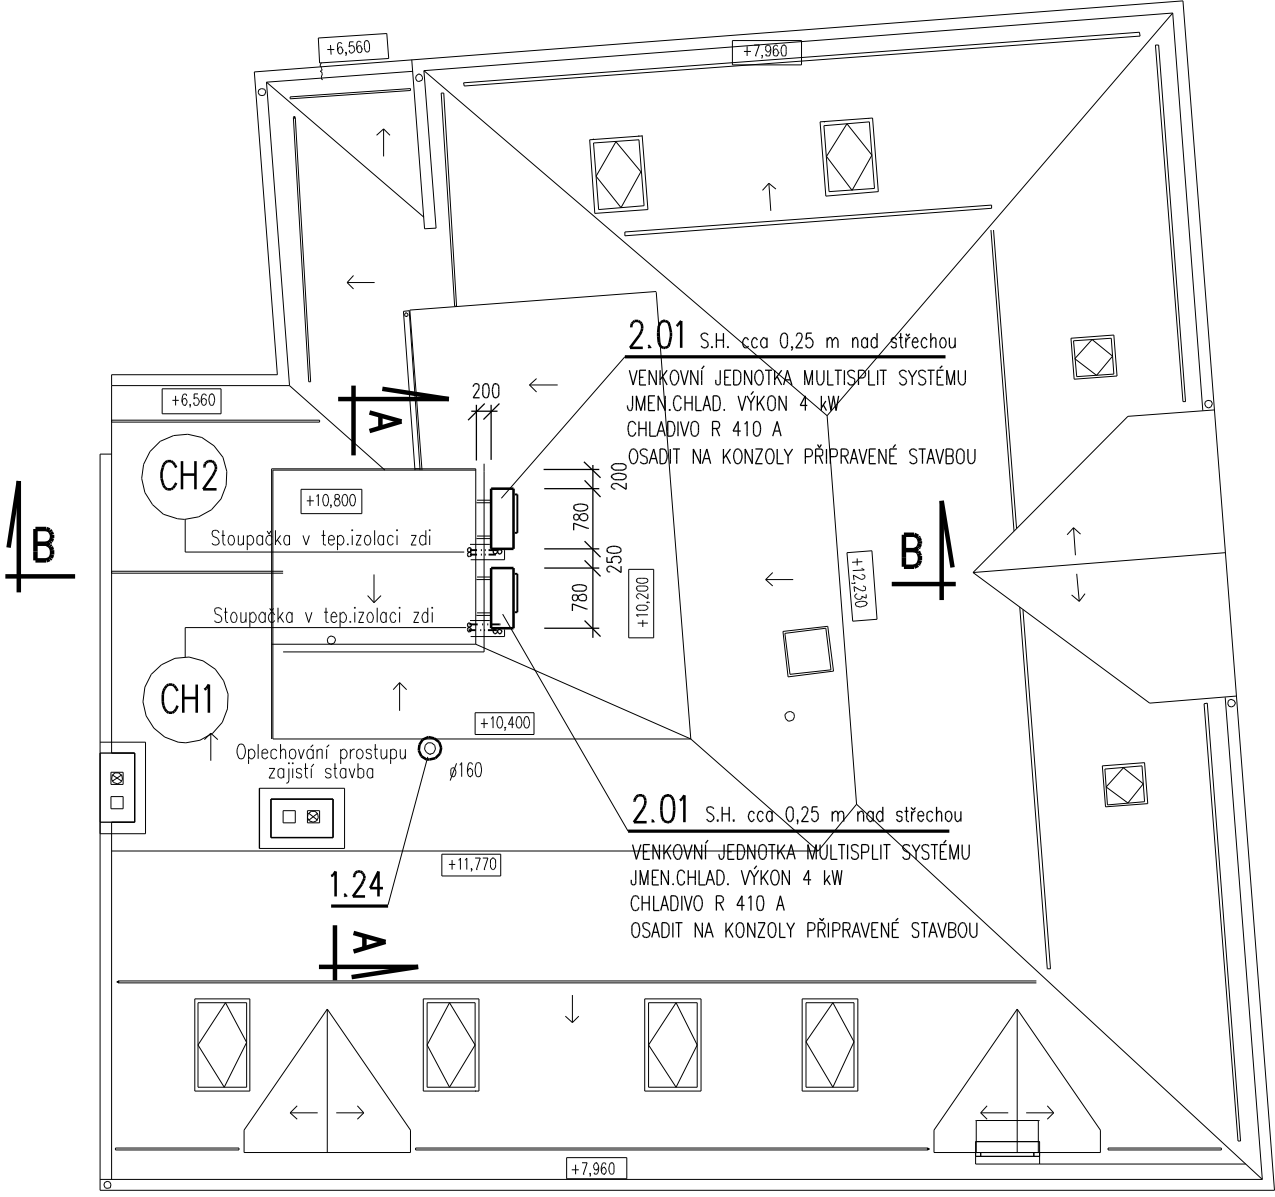

### LEGENDA – potrubí chladiwa


- ..... PROPOJOVACÍ CU POTRUBÍ CHLAZENÍ-DVĚ TRUBKY KAPALINA/PLYN VČETNĚ TEP.IZOLACE  
POTRUBÍ VEDENO VOLNĚ  
POTRUBÍ MUSÍ BÝT VEDENO VE SPÁDU DLE POKYNŮ VÝROBCE JEDNOTEK !!

PŘESNÝ TECHNICKÝ POPIS A LEGENDA VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ, POTRUBÍ A TEPELNÝCH  
IZOLACÍ VIZ TECHNICKÁ SPECIFIKACE VZDUCHOTECHNIKY !!!

## POZNÁMKA

PŘI PROVÁDĚNÍ JE NUTNO POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL S OHLEDEM NA VŠECHNY PLATNÉ PŘEDPISY BOZP.

POKUD DOJDE PŘI PROVÁDĚNÍ K NEJASNOSTEM NEBO NEPŘEDVÍDANÝM OKOLNOSTEM JE NUTNO NEPRODLENĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA A UPŘESNIT DALŠÍ POSTUP PRACÍ.

 <b>KIP spol. s r.o. LITOMYŠL</b> IČO 15036499 INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NÁM.156,570 01 LITOMYŠL		VEDOUcí ZAKÁZKY		ing. PETR ABSOLON
		ZODP.PROJEKTANT PROFESE		ing. LIBOR SAUER
MÍSTO STAVBY	ČESKÁ TŘEBOVÁ	VYPRACOVAL	ing. LIBOR SAUER	
STUPENÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				DATUM 06/2017
				ZAK.Č. 3094-62
				Č.PARÉ
INVESTOR	MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ			
STAVBA	PŮDNÍ VESTAVBA VČ. NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ			
VÝKRES	PŮDORYS VZD STŘECHA	MĚŘÍTKO 1:100	PROFESE D.1.4.4 VZDUCHOTECHNIKA	Č.VÝKR. D.1.4.4-6