3PEN AC 50Hz 400V/TN-C, 3NPE AC 50Hz 400V/TN-C-S
Ochrana samočinným odpojením od zdroje
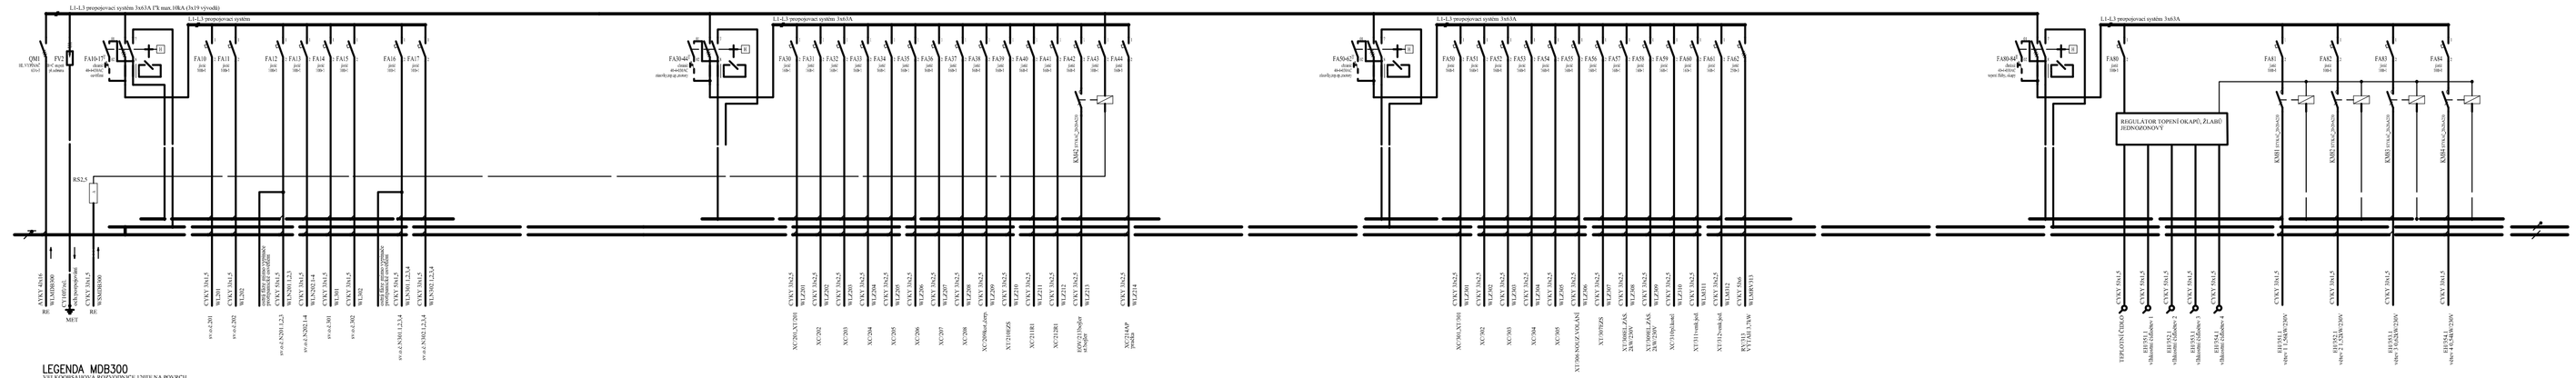
KIP spol. s r.o. LITOMYŠL INŽENÝRSKÁ A PROJEKTOVÁ ČINNOST TOULOVCOVO NAM. 156, 570 01 LITOMYŠL		VEDOUCÍ ZAKÁZKY	ING. PETR ABSOLON
		ZODP. PROJEKTANT	PAVEL BARTOŇ
VYPRACOVAL: PAVEL BARTOŇ	KRAJ, OKRES: SADOVÁ 1385, ČESKÁ TŘEBOVÁ		DATUM: 6/2017
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY			ZAK. Č.: 3094-62
INVESTOR: MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ			C-MAPE
STAVBA: **PŮDNÍ VESTAVBA VČ. NOVÉHO VÝTAHU DDM ČESKÁ TŘEBOVÁ**			
OBJEKT: **ROZVADĚČ MDB300**	MĚŘÍTKO: 1:1(A4)	PROFESE: ELEKTRO	Č. OTISK: D.1.4.3.12