

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----


Obsah: ROZVADĚČ RVZ2

Akce: Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně a jídelny
ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice
Elektroinstalace


Ve výkresu uvedené typy výrobku, značky, komponenty, výrobce, dodavatel a pod. dokumentují pouze požadavek na parametry, kvalitu a vlastnosti výrobku, který má být použit. Uvádají tak minimální standardy, požadované zadavatelem stavby. Může být použit jiný výrobek stejné nebo vyšší kvality.

TYP PROVEDENÍ: OCEP
KRYTÍ: IP40 / IP20
ROZMĚRY: 600 x 2000 x 300 mm
DĚLENÍ: –
NÁTĚR: TYPOVÝ
OBSLUHA: PRAC. POUČENÝMI
PŘÍVOD (Y): SHORA
VÝVODY: NAHORU

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Vypracoval: Roman Hroděj								ZNAK FIRMY	Investor: Město Česká Třebová		Zak.číslo: 18093		A.K.:		Listů: 3				
Kontroloval: Ing. Petr Šedaj											Změna/Datum:		V.č.:		List:				
Datum : 10.12.2018											Měřítko: N		E.1.5		1				

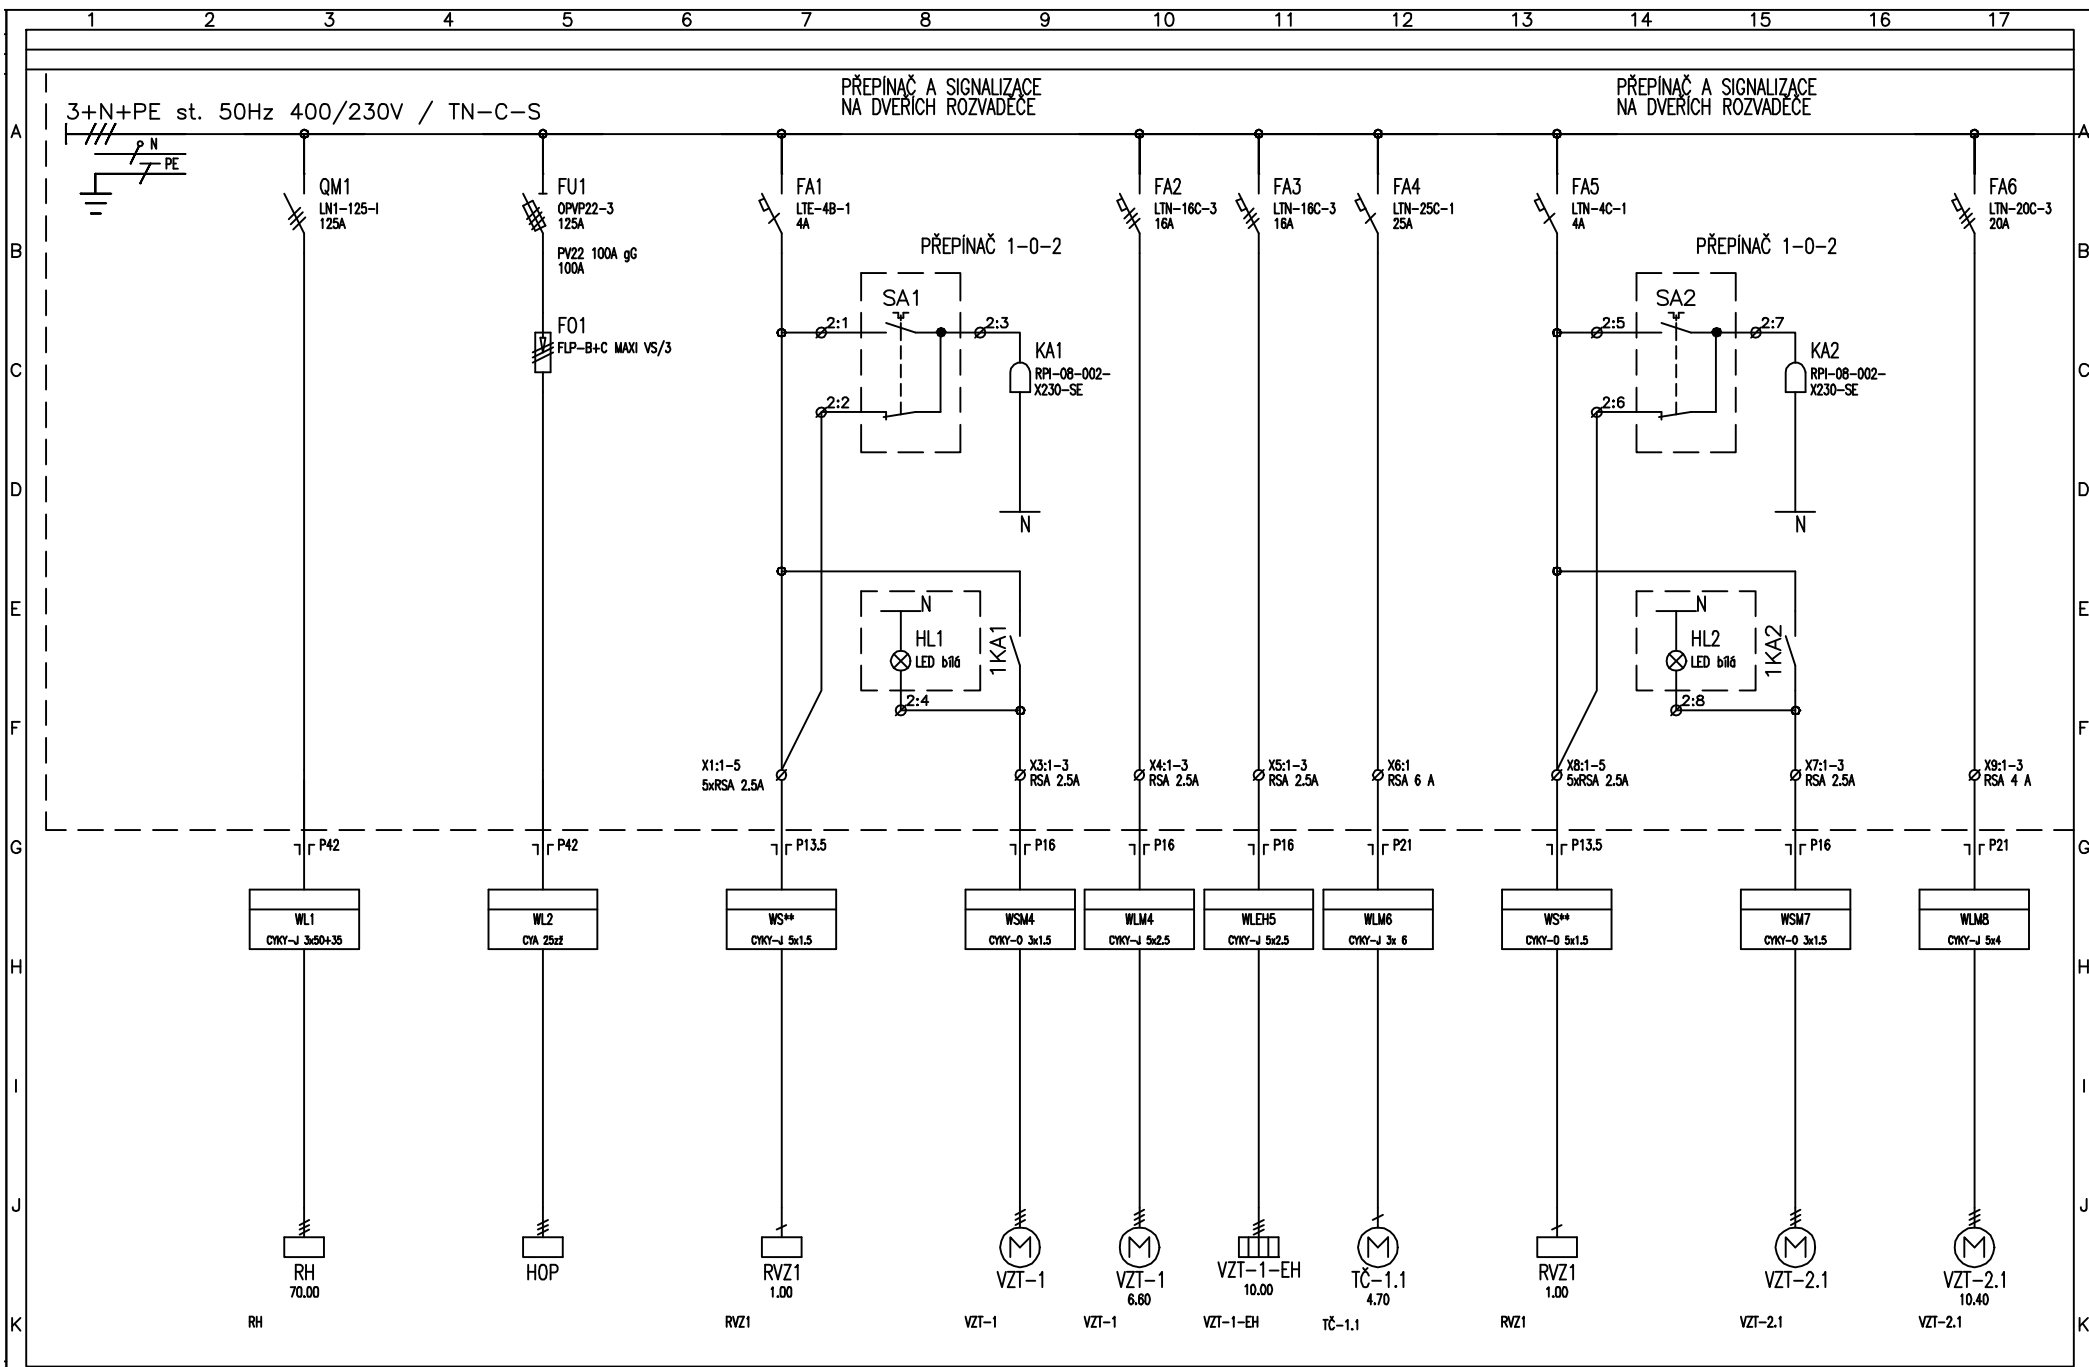

Vypracoval: Roman Hroděj Kontroloval: Ing. Petr Šedaj Datum :	AKCE: Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně a jídelny ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice	ZNAK FIRMY	Investor: Město Česká Třebová Obsah: Schéma rozváběe 1-pólové	Zak.číslo: 18093 Změna/Datum: N Měřítko: N	A.K.: V.č.: E.1.5	Listů: 3 List: 2
---	---	---------------	--	--	----------------------	---------------------

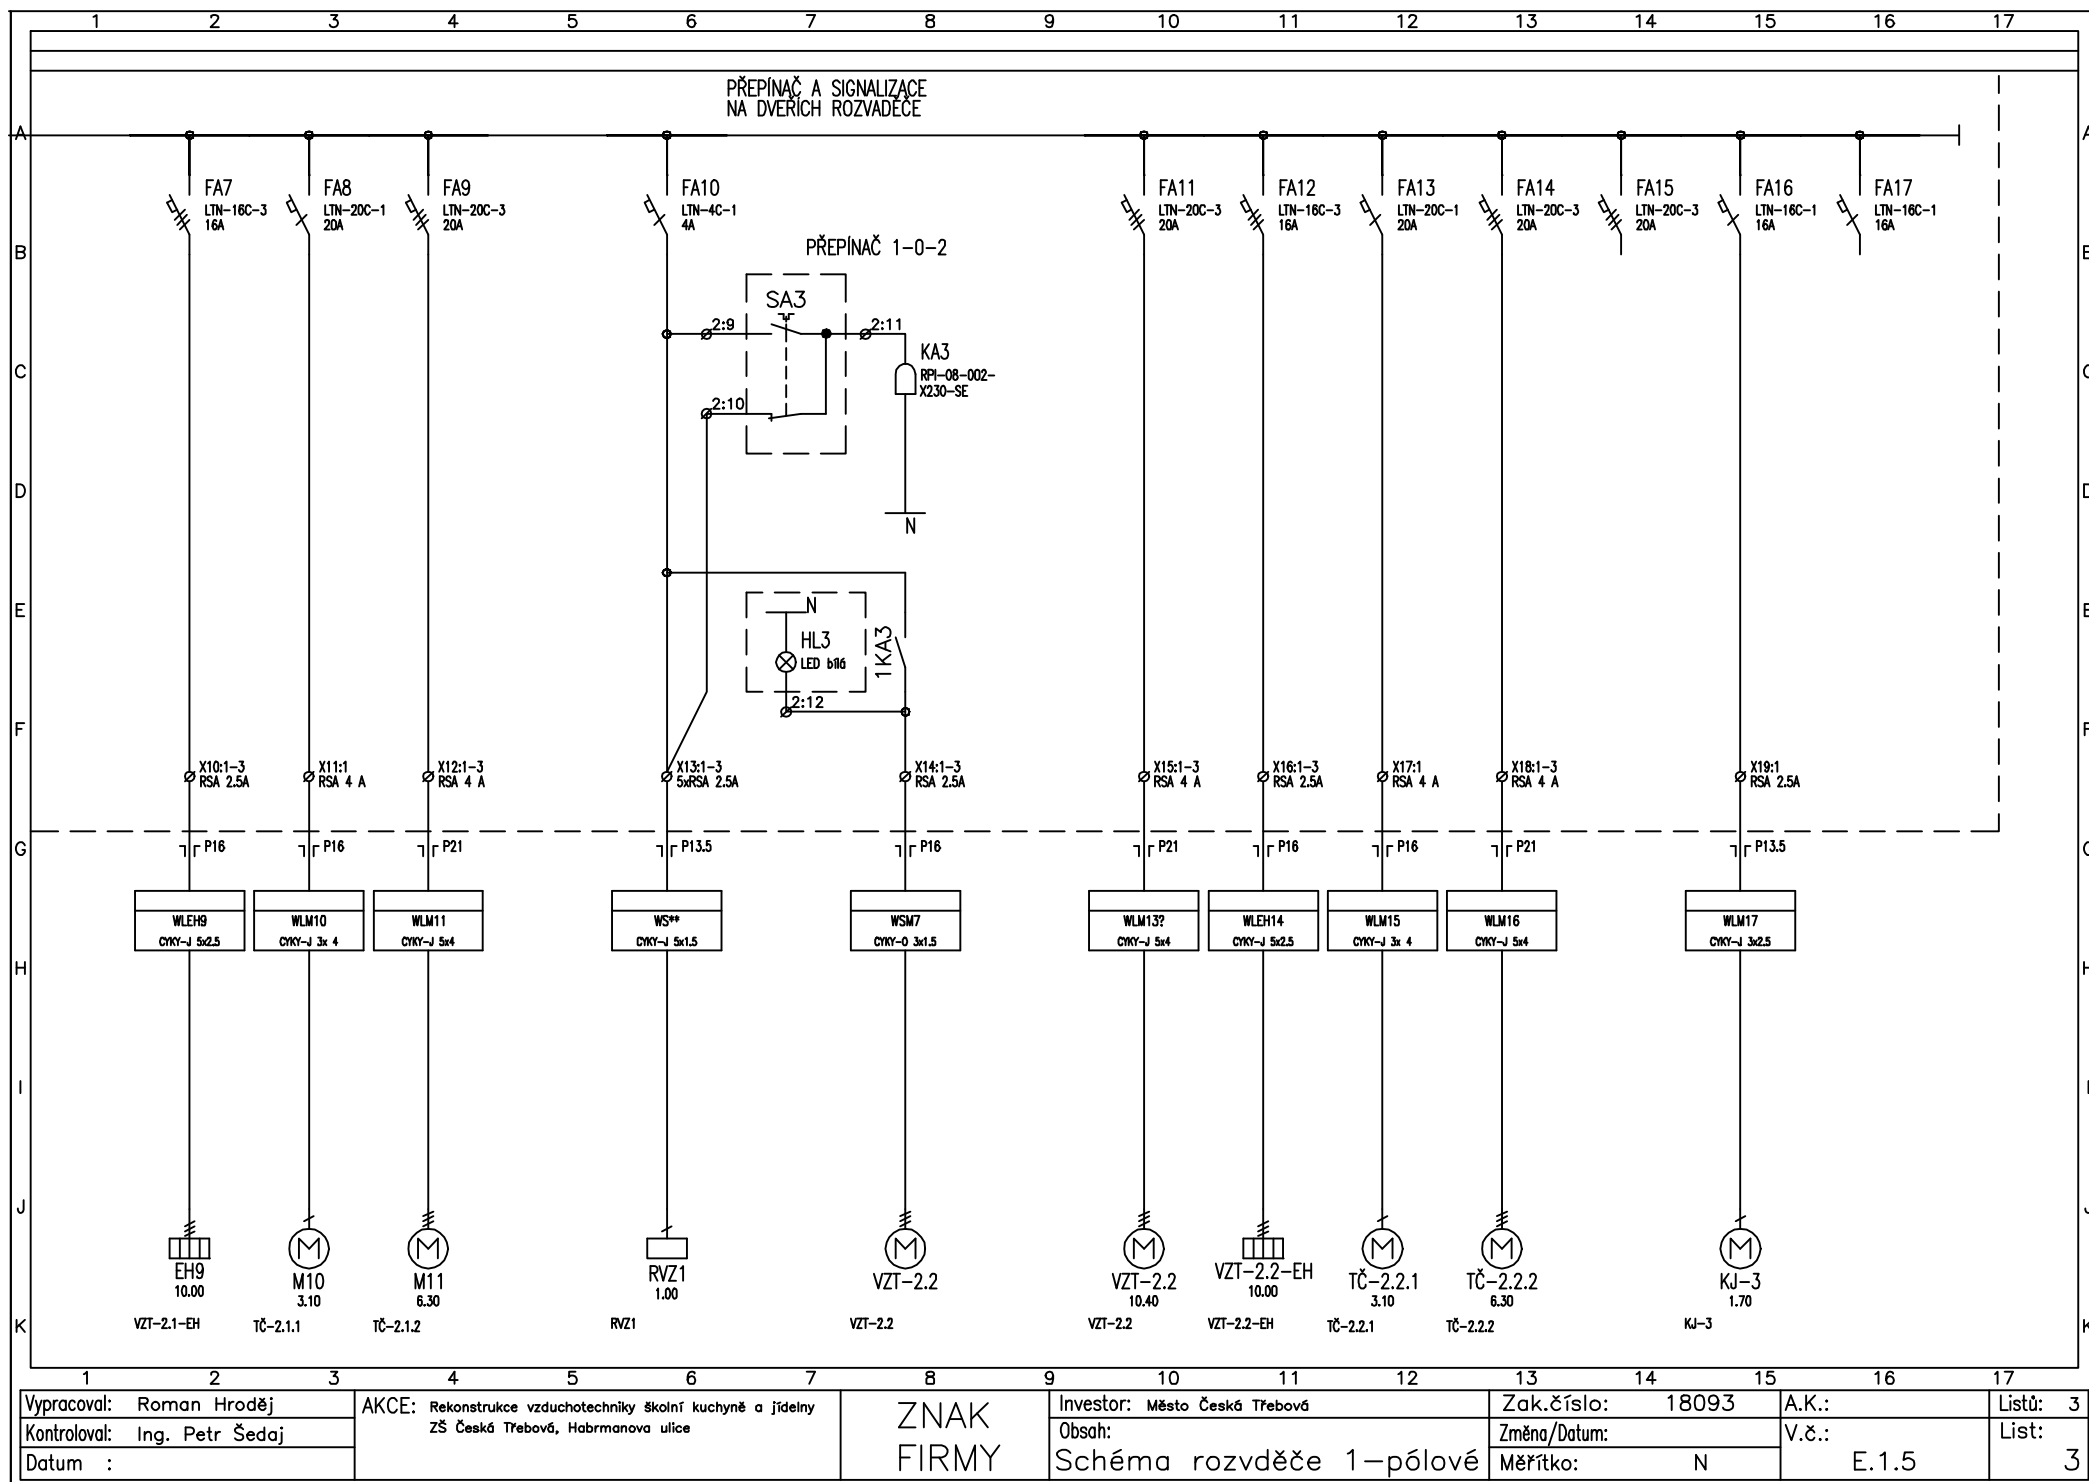

Vypracoval: Roman Hroděj
 Kontroloval: Ing. Petr Šedaj
 Datum :

AKCE: Rekonstrukce vzduchotechniky školní kuchyně a jídelny
 ZŠ Česká Třebová, Habrmanova ulice

ZNAK
 FIRMY

Investor: Město Česká Třebová
 Obsah:
 Schéma rozvštěče 1-pólové

Zak.číslo: 18093
 Změna/Datum:
 Měřítko: N

A.K.:
 V.č.:
 E.1.5

Listů: 3
 List:
 3