



UZEMNĚNÍ OBJEKTU PŘÍSTAVBY – KONTEJNERŮ

PROVEDE\_DODAVATELSKÁ\_FIRMA\_STAVBY(NE\_ELEKTRO)  
JEDNÁ\_SE\_O\_OCELOVOU\_KONSTRUKCI\_VODIVĚ\_SPOJENOU

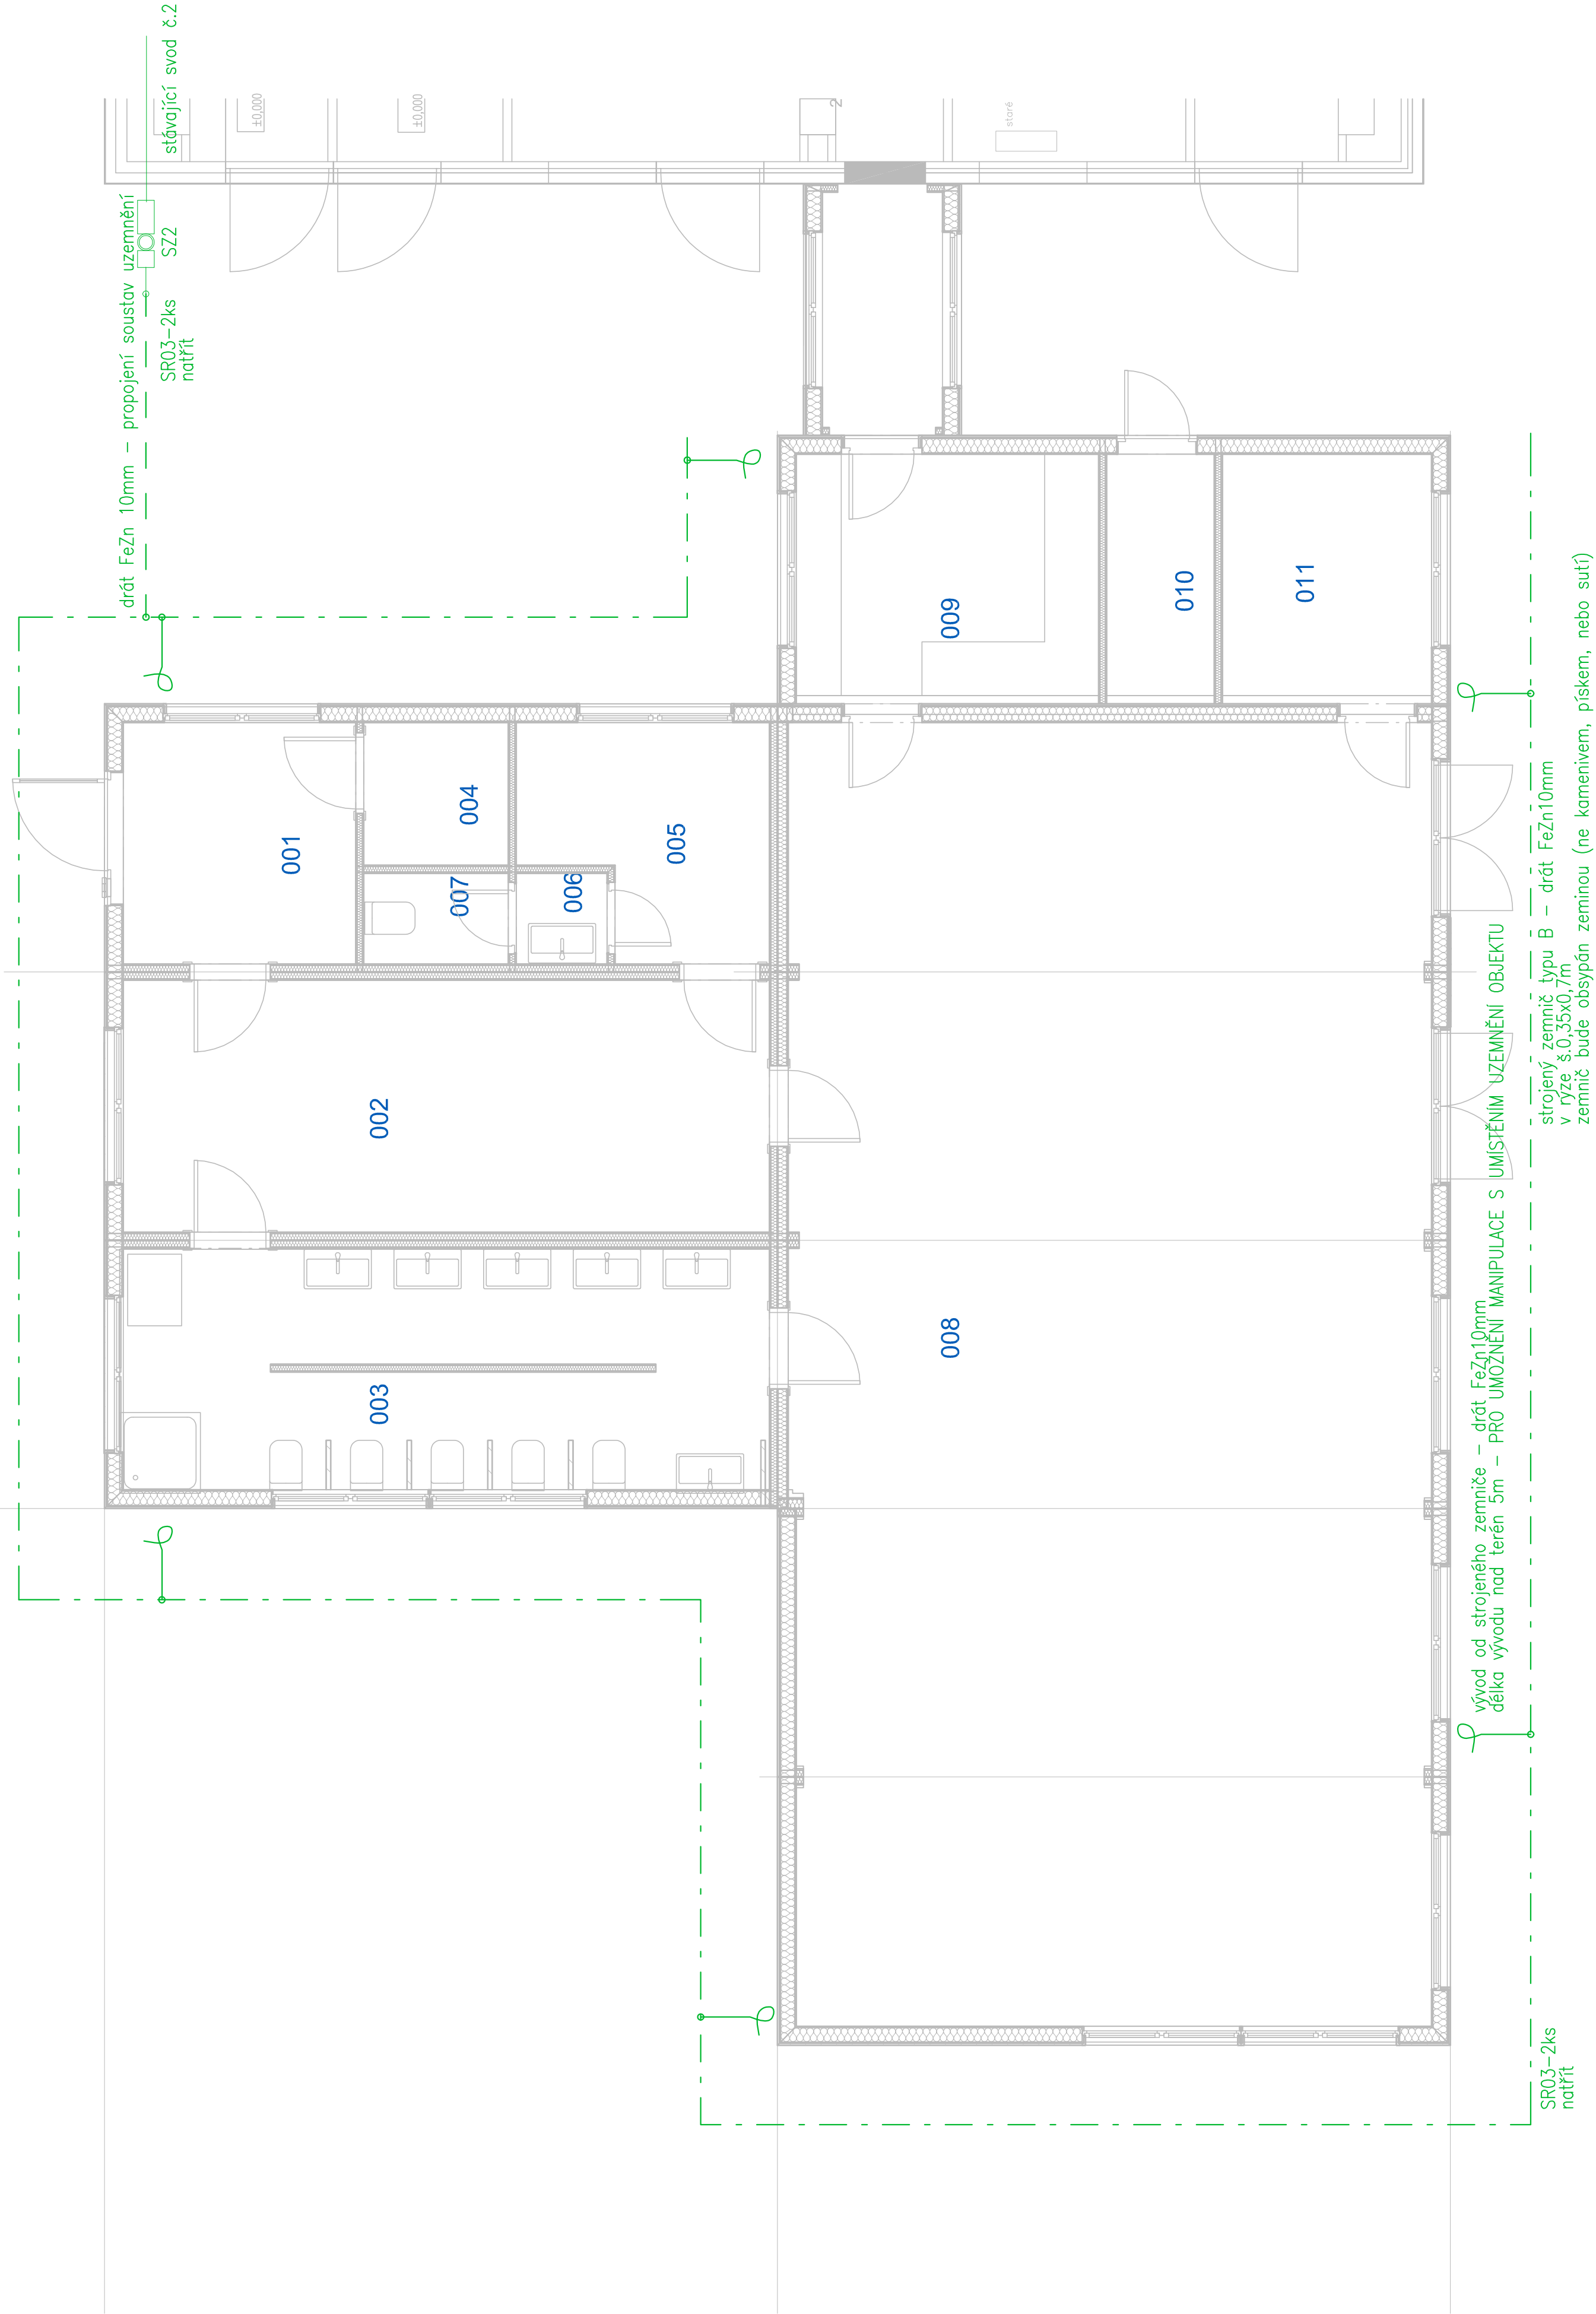

ČSN EN 62305 Rz<10 Ohm LPS II

	VEDOUcí ZAKÁZKY		Ing. Pavla Vacková		
	ZODP. PROJEKTANT		Pavel Bartoň		
	VYPRACOVAL	MÍSTO STAVBY		Česká Třebová	
		Datum		03/2021	
	STUPEN	Dokumentace pro provedení stavby		Zak. č. 3327-61	
		INVESTOR		ČPARE	
	STAVBA	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, Česká Třebová			
		Česká Třebová - Rozšíření kapacity MŠ U Koupaliště Česká Třebová			
	VÝKRES	MĚŘITKO		PROFES	
		OCHRANA PŘED BLESKEM		ELEKTRO	
			Č. VÝKR.	D.1.4.3.3	