



1.NP VODOVOD

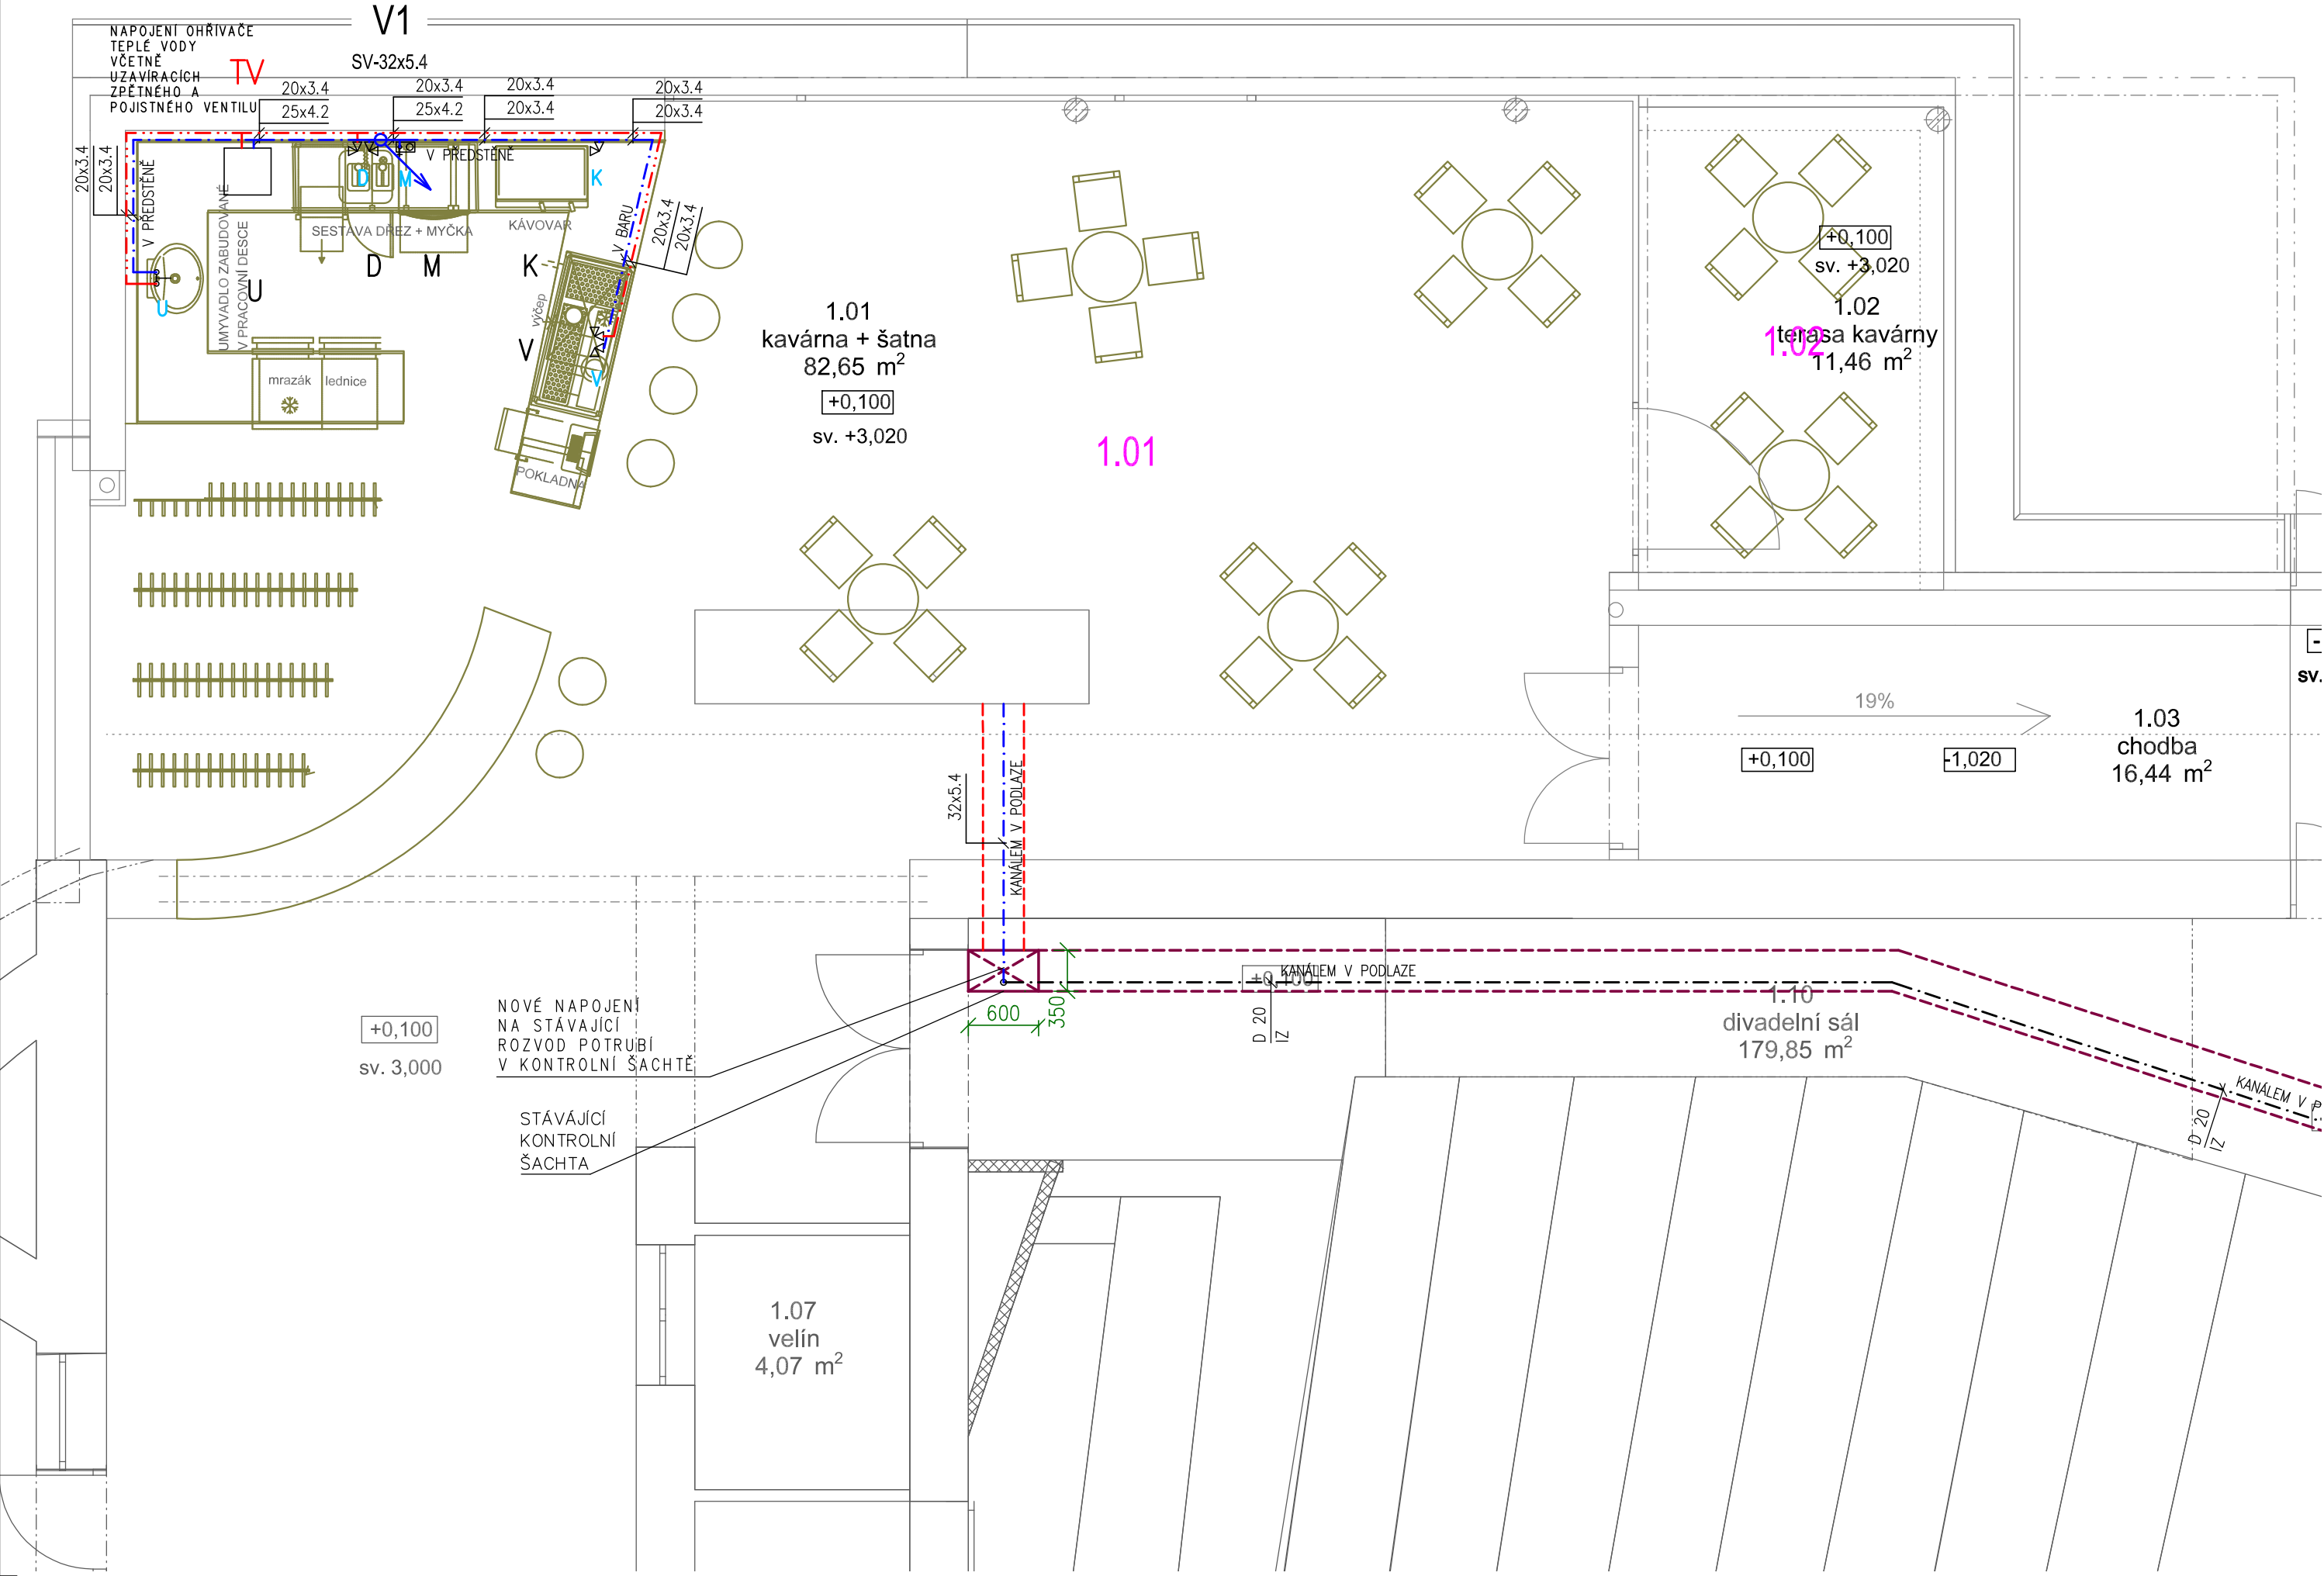

1.PP VODOVOD



ROZVODY POTRUBÍ

- POTRUBÍ TEPLÁ VODA  
POTRUBÍ STUDENÁ VODA
- MATERIÁL Z POLYPROPYLENOVÝCH TRUB PPR PN16 SPOJOVANÝCH POLYFUZNÍM SVAŘOVÁNÍM PN20 SPOJOVANÝCH POLYFUZNÍM SVAŘOVÁNÍM MONTÁŽ POTRUBÍ TEPLÉ VODY BUDE PROVEDENA DLE MONTÁŽNÍCH POKYNŮ DODAVATELE S KOMPENZÁTORY UMOŽŇUJÍCÍ DILATACI POTRUBÍ NA DLOUHÝCH ROVNÝCH ÚSECÍCH
- IZOLACE BUDE PROVEDENA NÁVLEKOVOU IZOLACÍ Z PĚNOVÉHO PE TEPLÁ VODA TL. 20mm STUDENÁ VODA TL. 10mm
- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ STUDENÁ VODA
- MATERIÁL Z PP TRUBEK IZOLOVÁNO Z PĚNVÉHO PP TL. 6mm

ZDROJ TEPLÉ VODY

TV ELEKTRICKÝ ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY

MALOOBJEMOVÝ  
UMÍSTĚNÝ POD  
OBJEM VODY 10 litrů  
EL. PŘÍKON 2,0 kW

NAPOJENÍ OHŘÍVAČE TEPLÉ VODY  
OSAŽENO  
UZAVÍRAČI, ZPĚTNÉ A  
POJISTNÉ VENTILY

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:			
Nová přístavba kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová			
Místo stavby:			
p.č., st. 2171/5, p.č. 194/1, k.ú. Česká Třebová [621757]			
Objednatel:			
Město Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2			
Autor projektu:		Ing. arch. Jiří Šafr	
HIP:		Ing. František Májek	
Vedoucí projektant:		Ing. František Májek	
Vypracoval:		Ing. Lukáš Krška	
Kraj: Pardubický		M.Ú.: Česká Třebová	
Investor:		Město Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2	
Objekt:		SO 01 - Kavárna	
Část:		D.1.4.a - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE	
Výkres:		Č. Výkresu:	
PŮDORYS 1.PP VODOVOD		D.1.4.a.05	