



1.PP VENKOVNÍ VÝPOČTOVÁ TEPLOTA: -15°C
TEPLOVODNÍ SYSTÉM: 80/60°C

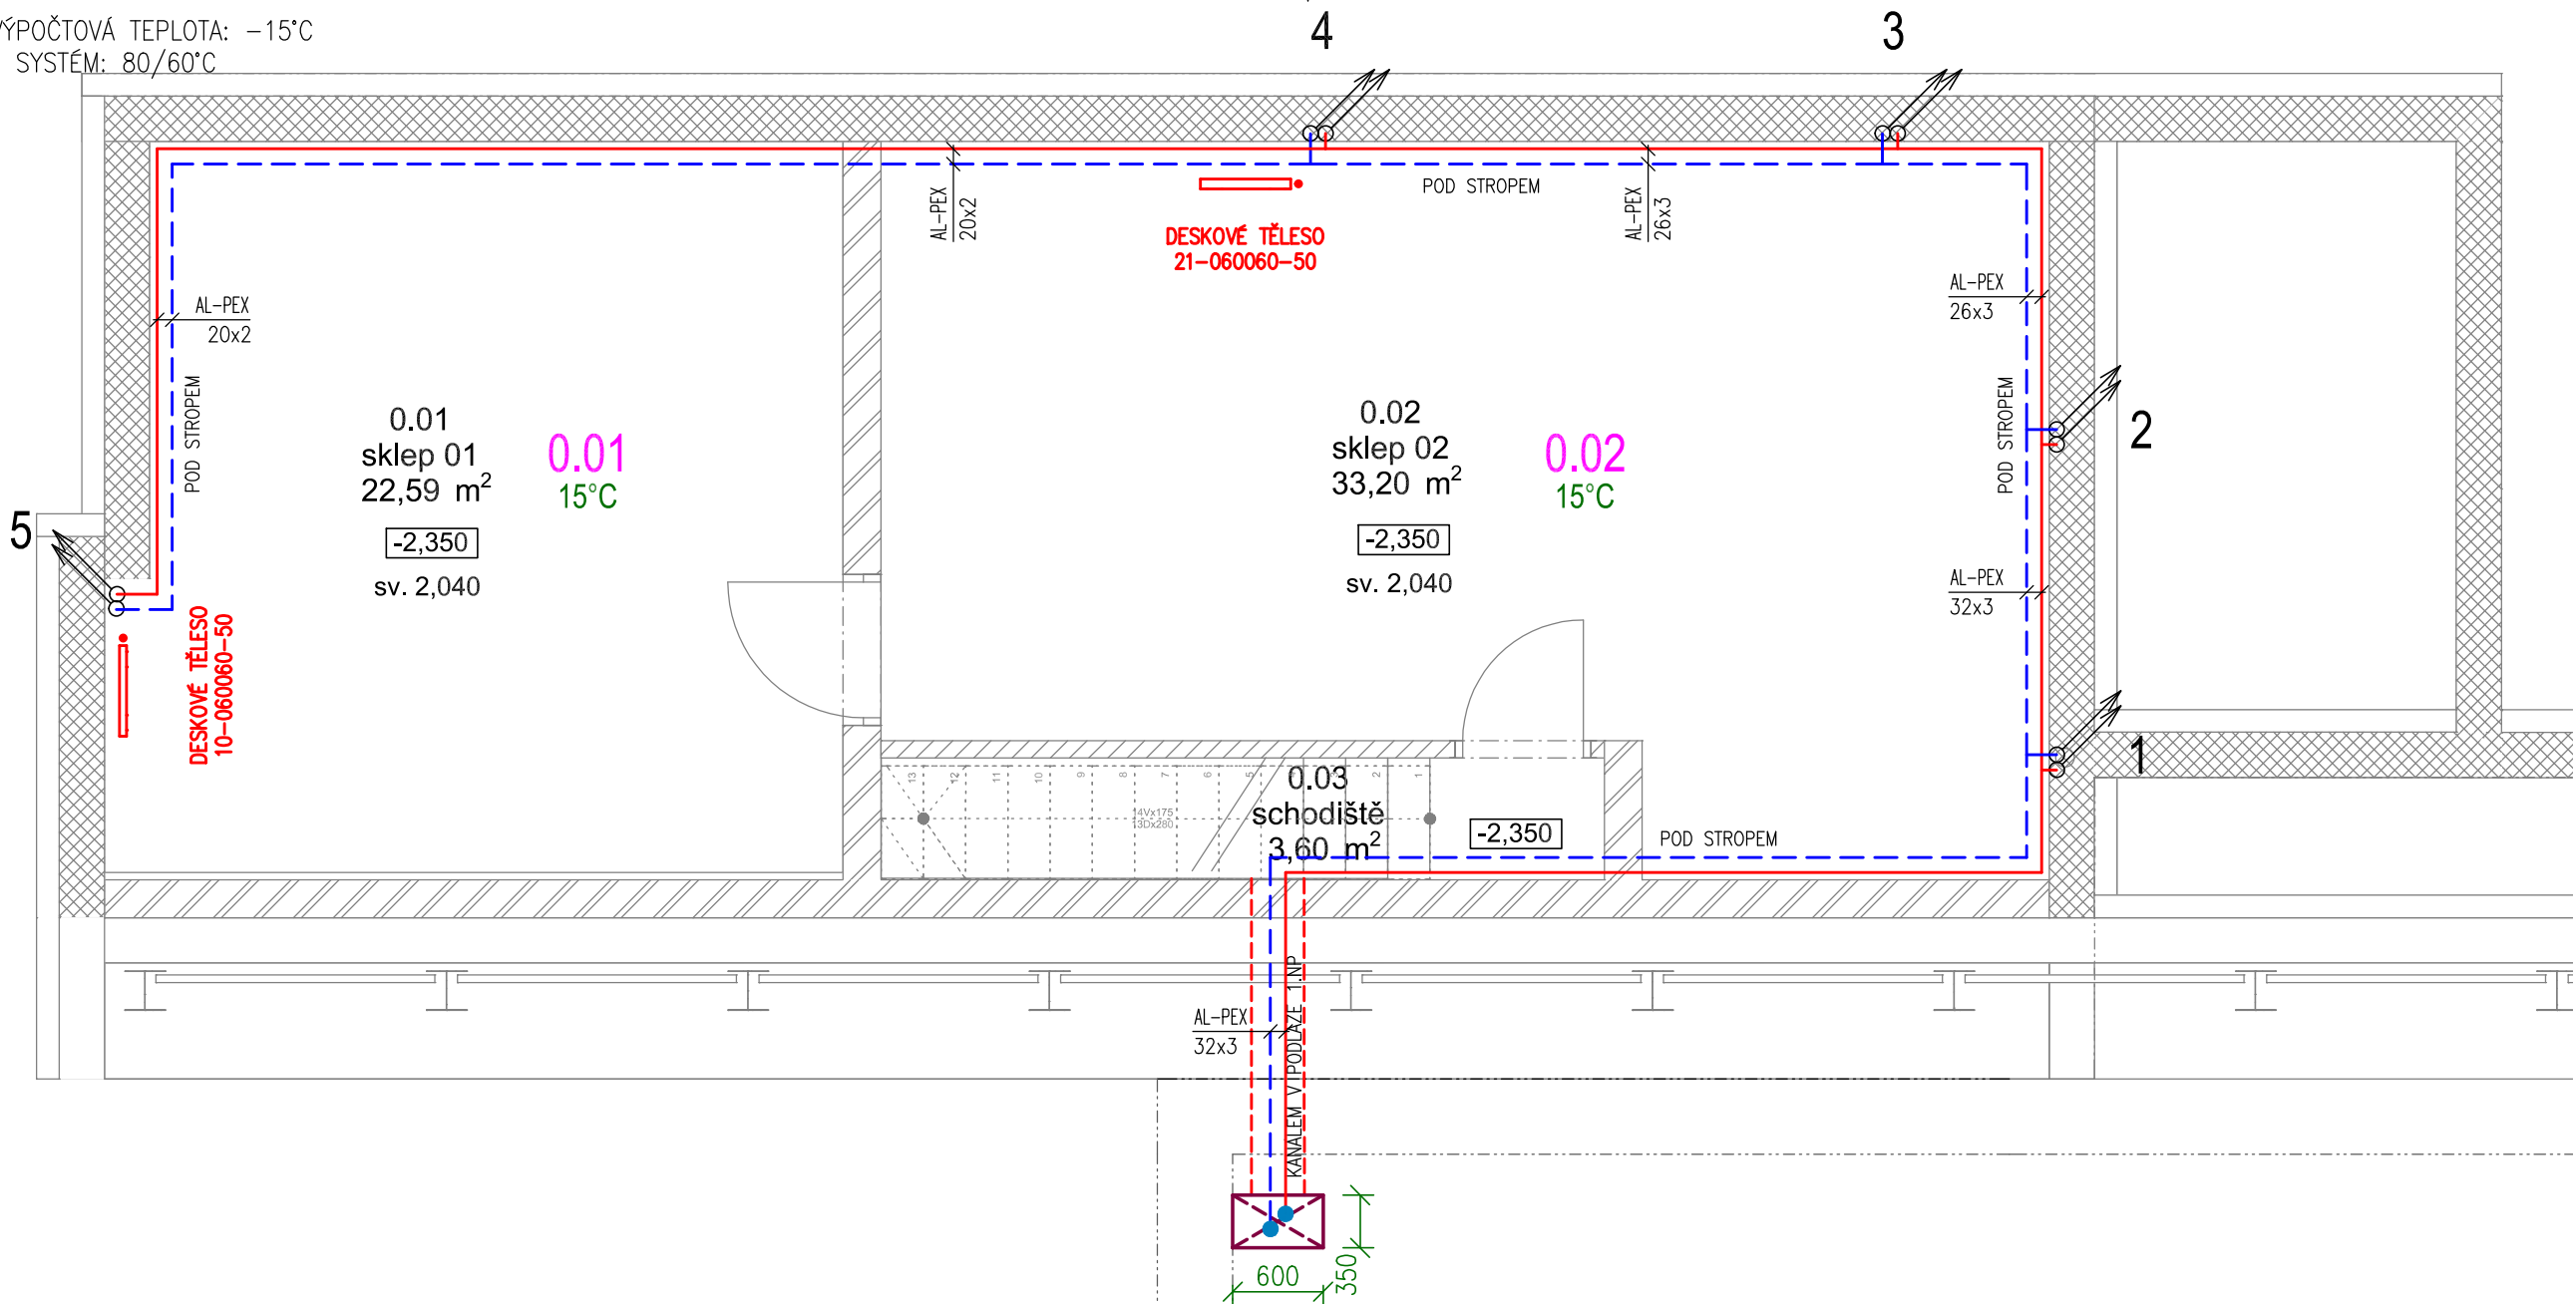


LEGENDA

OTOPNÁ TĚLESA



ROZVODY TEPLA



UZÁVĚRY A NAPOJENÍ DESKOVÝCH TĚLES VK (VKL):

DVOJREGULAČNÍ UZÁVĚR DN15 JE INTEGROVÁN V TĚLESE
/1 až 8 - VÝCHOZÍ PŘEDNASTAVENÍ 2. REGULACE
NAPOJENÍ NA ROZVOD PŘES DVOJITÉ ŠROUBENÍ VEKOLUX

UZÁVĚRY A NAPOJENÍ DESKOVÝCH TĚLES KLASIK:

DVOJREGULAČNÍ UZÁVĚR DN15 V-EXACT II
/1 až 8 - VÝCHOZÍ PŘEDNASTAVENÍ 2. REGULACE
NAPOJENÍ NA ROZVOD PŘES ŠROUBENÍ REGULUX

HLAVICE UZÁVĚRŮ: VŠECHNA TĚLESA OSADIT TERMOSTATICKOU HLAVICÍ

1

STOUPACÍ POTRUBÍ ÚT

±0,000 = ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

Název stavby:	Nová přístavba kavárny a šatny objektu Malá scéna, Česká Třebová		
Místo stavby:	p.č., st. 2171/5, p.č. 194/1, k.ú. Česká Třebová [621757]		
Objednatel:	Město Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2		

Autor projektu:		Ing. arch. Jiří Šafr			Fplan projekty a stavby s.r.o. Kornická 148 570 01 Litomyšl IČO: 08282765, DIČ: CZ08282765 tel.: +420 737 256 126 email: fplan@fplan.cz web: www.fplan.cz	
HIP:		Ing. František Májek				
Vedoucí projektant:		Ing. František Májek				
Vypracoval:		Ing. Lukáš Krška				
Kraj: Pardubický		M.Ú.: Česká Třebová				
Investor: Město Česká Třebová, Staré Náměstí 78, 560 02 Česká Třebová 2				Číslo zakázky:		122-22-07
Objekt: SO 01 - Kavárna				Stupeň PD:		DPS
				Datum:		06/2022
Část: D.1.4.b - VYTÁPĚNÍ				Měřítko:		1:50
				Formát:		2xA4
Výkres: PŮDORYS 1.PP				Č. Výkresu:		D.1.4.b.02