AUTOMATICKÁ TLAKOVÁ STANICE
s havarijním obtokem

ŘEZ A – A”

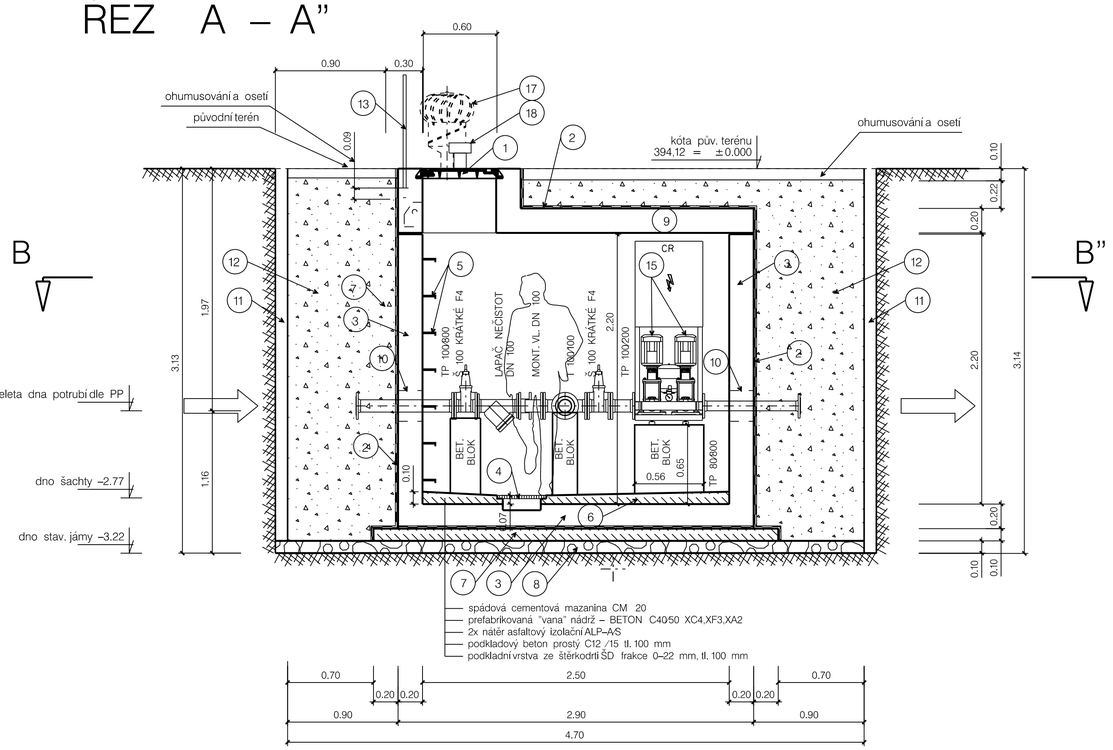

ŘEZ B – B”

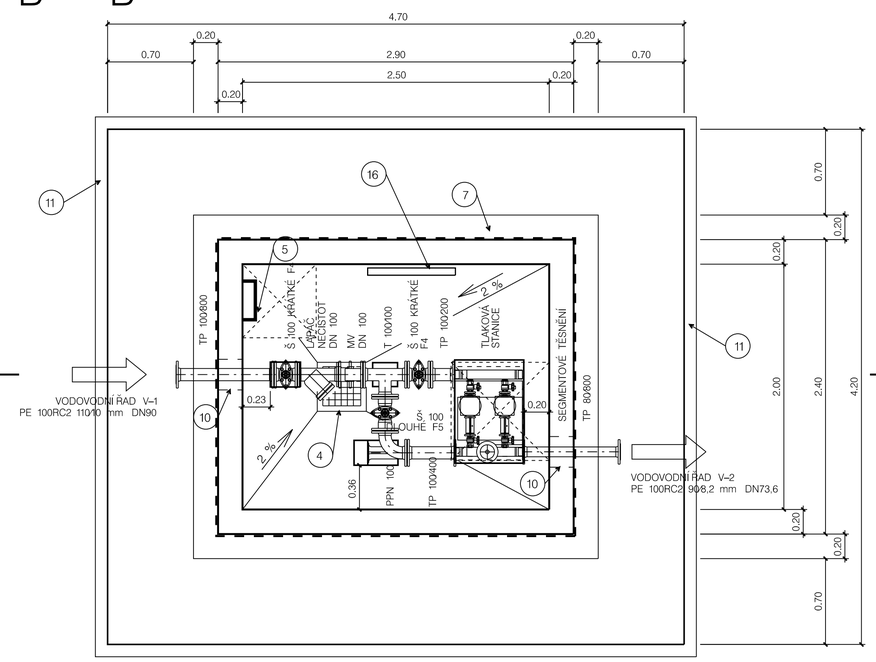

Půdorys stropu

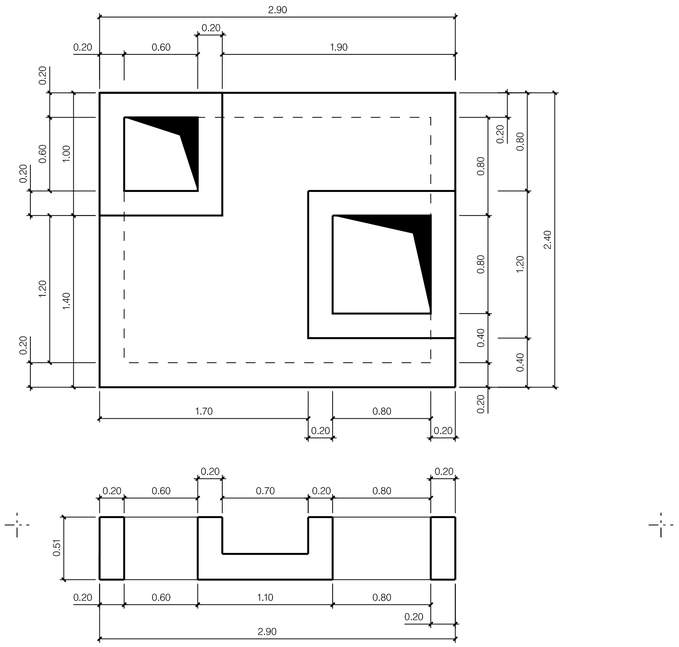

Půdorys šachty

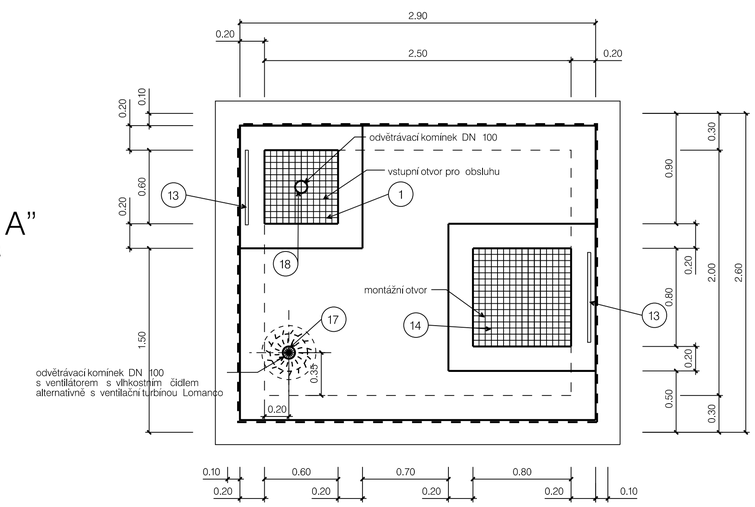

	Legenda :
1.	poklop vstupní šachty, litinový čtvercový dešťujistý, pro zatížení D 400 rám vnitř. rozměry 600x600 mm – 1 ks
2.	2x asfaltový nátěr SA 12 – 61 m2
3.	prefabrikovaná "vana" nádrž 2900 x 2400 x 2200 mm, tl. stěn a stropu 200 mm – 14,00 t
4.	lehká mříž s rámem 300 x 300 mm – 1 ks
5.	litinové stupadlo vidlicové s PE povlakem – 7 ks + 1 x kapsové stupadlo
6.	spádový betonový potěr C 35 /45 tl. 70 – 100 mm
7.	podkladní beton prostý C12 /15 tl. 100 mm
8.	podkladní vrstva ze štěrkodrti ŠD frakce 0–22 mm, tl. 100 mm
9.	prefabrikovaná zákrytová deska 2900 x 2400 x 200 mm – 3,4 t
10.	segmentové prostupové těsnění pro DN 80, DN 100
11.	zátažné pažení
12.	zásyp vytěženou zeminou, hutněný po vrstvách
13.	ocel. zarážka otevř. poklopu ze svařovaných tyčí (pouze pro umístění mimo komunikaci)
14.	poklop vstupní šachty, litinový čtvercový dešťujistý, pro zatížení D 400 rám vnitř. rozměry 800x800 mm – 1 ks
15.	automatická čerpací stanice
16.	elektrický konvektor s elektronickým ovládáním (termostatem)
17.	odvětrávací kominek DN 100 s koncovkou proti dešti a ventilátorem s vlhkostním čidlem alternativně s ventilační turbinou Lomanco
18.	odvětrávací kominek DN 100 s koncovkou proti dešti

Poznámka :
Alternativně lze zaměnit trubní litinový materiál za nerezový při zachování ovládacích armatur.

Upozornění :
Před zahájením stavebních prací je nutno vytýčit veškeré inženýrské sítě ! Zakreslené trasy podzemních sítí jsou pouze orientační !!! Při provádění zemních prací je třeba dodržovat příslušné ČSN, respektovat ochranná pásma zařízení dle zákonů č. 458/2000, 127/2005 a 274/2001 Sb. a vyjádření správců inženýrských sítí.

Odp. projektant:	Ing. M. Popelář	Projektant:	B. Štěpánek, DiS.	M Projekt CZ s.r.o.
				17. listopadu 1020 562 01 Ústí nad Orlicí
Kraj:	Pardubický	CAD:	MicroStation	
pMěÚ:	Česká Třebová	Městský úřad:	Česká Třebová	Formát: 08 /A4
Investor:	Město Česká Třebová, Staré náměstí 78, 560 02 Česká Třebová			Datum: 10 /23
Akce:	ČESKÁ TŘEBOVÁ – ROZVOJOVÁ LOKALITA "NAD ULICÍ NA VÝSLUNÍ – RUDOLTIČKY" K.Ú. ČESKÁ TŘEBOVÁ			Stupeň: DPS
				Měřítko: 1:25
				Číslo. zak.: 23_1052
Obsah:	Automatická tlaková stanice – půdorys a řezy			Číslo: D.4.1