


1:500

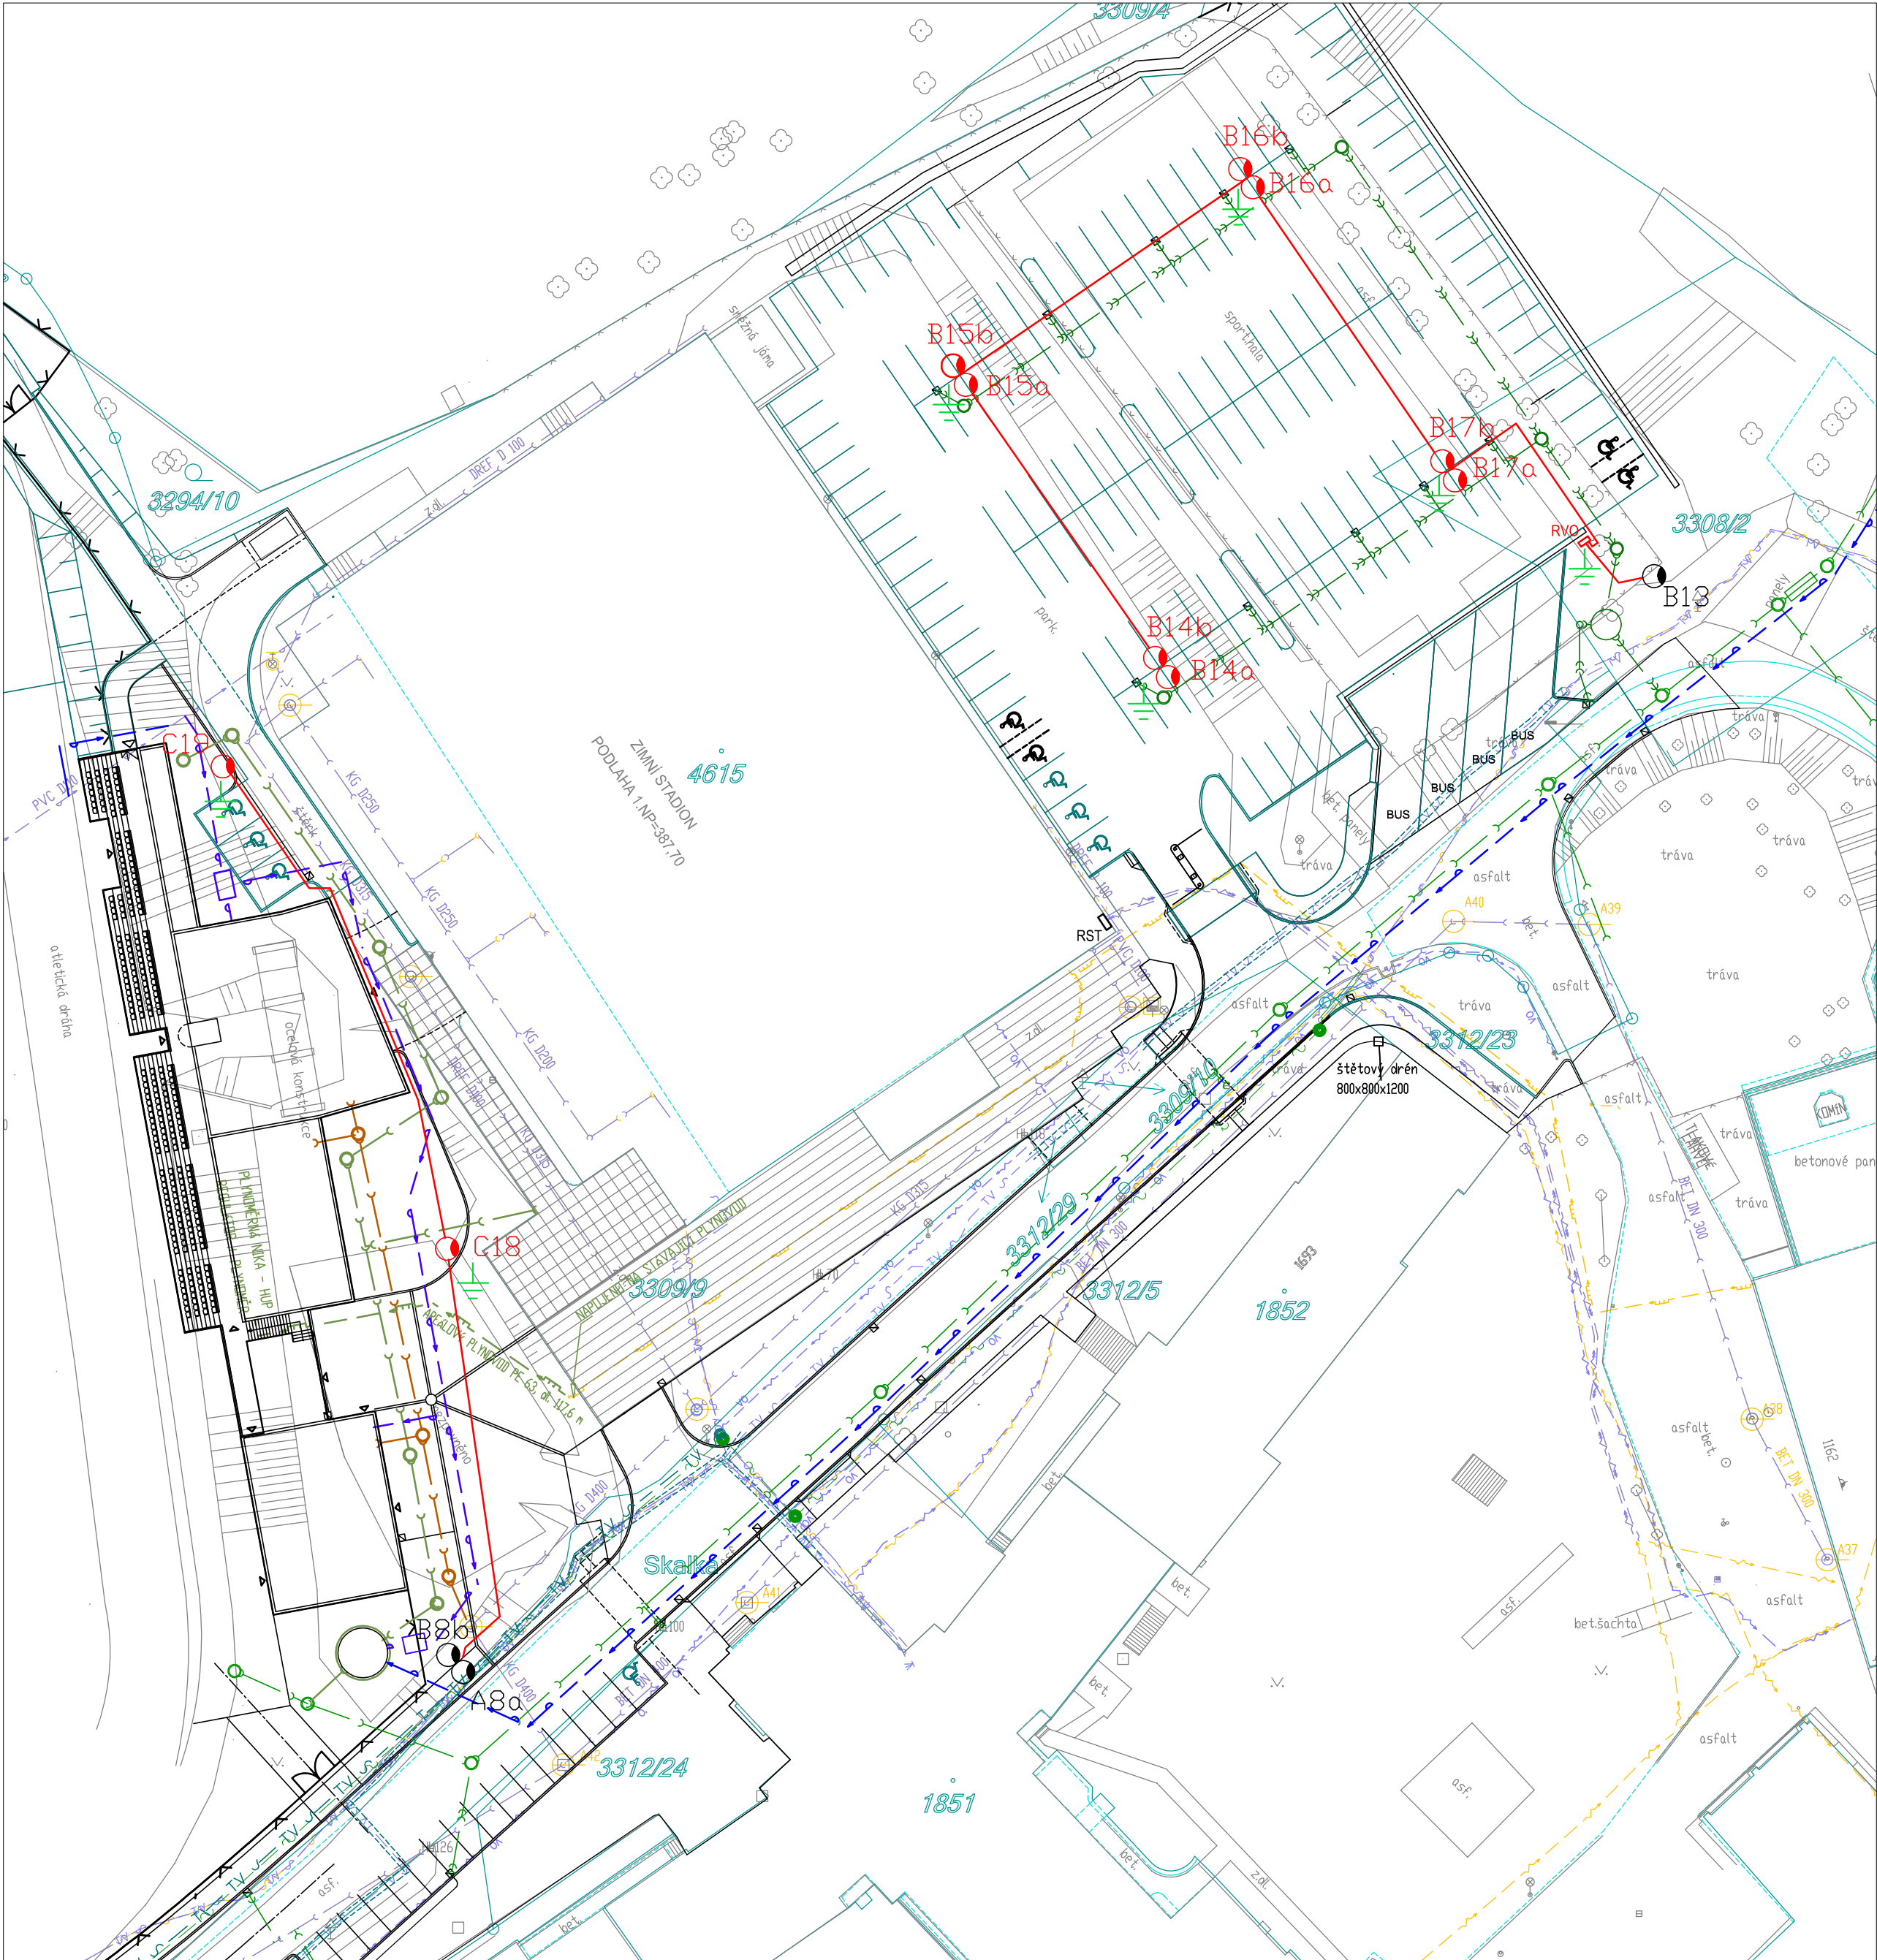

Poznámka:

- Definitivním bodem napájení osvětlení parkoviště, přilehlých ploch sportovního areálu a parku Benátky SO08.2 bude nové odběrné místo na pozemku 3308/2.
- Pro alternativní napájení VO bude součástí tohoto objektu propojení kabelem CYKY 4Bx10 s osvětlovacím bodem B13 SO401.
- Větev pro osvětlovací body C18-19 bude napájeno v bodu A-B8 SO401.

Základní údaje :

Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-CS

Ochranné patření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejících:  
Základní ochrana živých částí - izolací a krytím  
Ochrana při poruše - automatickým odpojením od zdroje, ochranným pospojováním

Kabel bude uložený po celé délce v chráničce kopoflex v kabelové rýze dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2 s dodržením požadavků prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005.

Legenda :



nový osvětlovací bod - žz stožár, vetknutý do pouzdrového základu, přizemnění drátem FeZn 8 na průběžný pás FeZn 30x4, uložený na dně kabelové rýhy, svítidlo LED na výložníku 1,5m ve výšce 10 m nad komunikací




nové uzemnění




nová kabelová trasa VO - CYKY 4Bx10/kopoflex



nový rozvaděč veřejného osvětlení



ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL		<b>ELEKTRO SYCHRA s.r.o.</b> Jilemnického 233 562 01 Ústí nad Orlicí Tel./fax 465 202 213 E-mail : info@elektro-sychra.cz	
ing. Petr Šedaj	Jiří Skalický	ing. Petr Šedaj			
OBEC	Česká Třebová				
INVESTOR	Město Česká Třebová				
<b>Sportovní areál Na Skalce</b> <b>Česká Třebová</b> <b>SO402 - Osvětlení parkoviště sportovního areálu</b>				FORMÁT	
				ČÍSLO ZAK.	15083
				DATUM	1/2016
<b>Situace - Osvětlení parkoviště sportovního areálu</b>				ÚČEL	DSP
				MÉRÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
VÝKRES					
Situace - Osvětlení parkoviště sportovního areálu				1:500	E402.2