


ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 PEN AC 50Hz 230/400V/TN-C  
DRUH OCHRANNÉHO OPATŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE  
ZÁKLADNÍ OCHRANA: POLOHOU  
OCHRANA PŘI PORUŠE: KRYTY NEBO PŘEKÁŽKAMI  
V PŘÍPADĚ PORUCHY AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM  
PŮSOBENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ: DLE ČSN 33 2000-3 V PLATNÉ EDICI

- STÁVAJÍCÍ SÍŤE**
- KABELOVÉ VEDENÍ VN
  - KABELOVÉ VEDENÍ VN – ČD TELEMATICA
  - KABELOVÉ VEDENÍ NN
  - KABELOVÉ VEDENÍ VO
  - VEKOVNÍ VEDENÍ NN
  - VTL PLYNOVOD
  - STL PLYNOVOD
  - NTL PLYNOVOD
  - NTL PLYNOVOD VE VÝSTAVĚ
  - ZRUŠENÝ NTL PLYNOVOD
  - SDĚL. VEDENÍ CETIN
  - ZRUŠENÉ SDĚL. VEDENÍ CETIN
  - VODOVOD
  - KANALIZACE
- VE SPOLEČNÉ TRASE S ROZVODY CETIN ( 02 ) JSOU ULOŽENY SÍŤE KABELOVÉ TELEVIZE

- NOVÉ SÍŤE A ZAŘÍZENÍ**
- NOVÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO
  - NOVÝ STOŽAR A SITIDLO VO S OZNAČENÍM TYPU
  - PODROBNĚJŠÍ VÝPIS NA LISTU Č. 12
  - RUŠENÉ VEDENÍ VO (K DEMONTÁŽI)
  - VČETNĚ STOŽARŮ A SITIDEL

KABELY BUDOU ULOŽENY V KABELOVÝCH CHRÁNICÍCH KOPFLEX.  
PŘI KRÍŽENÍ S PLYNOVODEM A PŘÍPOPKAMI BUDOU KABELY ULOŽENY V BETONOVÝCH  
ZLABECH PŘESAHUJÍCÍCH OBRYŠ PLYNOVODU O 1m NA KAŽDOU STRANU.

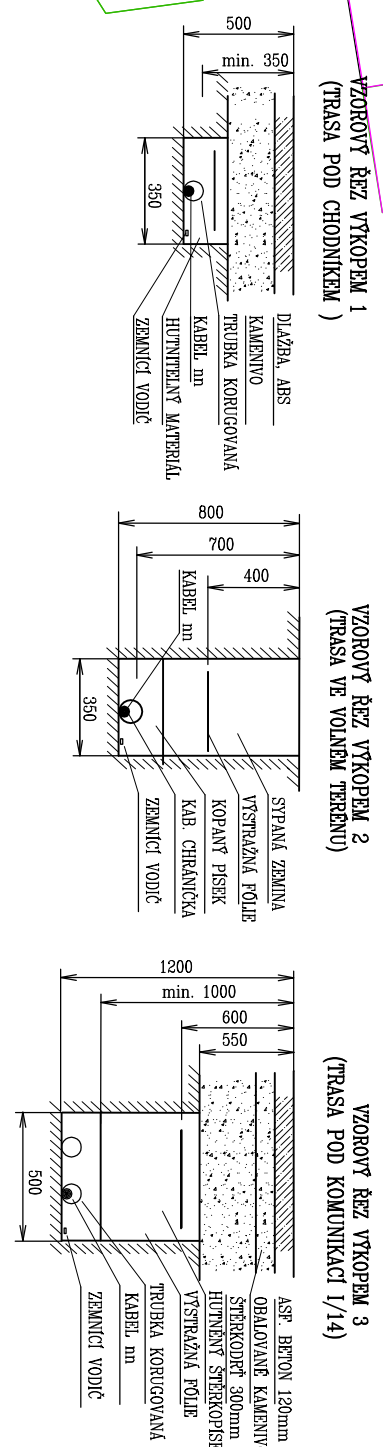

**POZNÁMKA:**

PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNO ZAJISTIT VYTÝČENÍ  
POLOHY VŠECH STÁVAJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ.  
PŘI STYKU S JINÝM STÁVAJÍCÍM PODZEMNÍM VEDENÍM  
JE TŘEBA DODRŽET PODMÍNKY SPRÁVCŮ TĚCHTO SÍTÍ  
PŘI SOUBĚHU A KRÍŽENÍ S PODZEMNÍM VEDENÍM JE NUTNO  
DODRŽET ODSUPPOVÉ VZDÁLENOSTI DLE ČSN 73 6005.  
PŘED UVEDENÍM DO PROVOZU MUSÍ BÝT ELEKTROINSTALACE  
PODROBENÁ VÝCHOZÍ REVIZI VE SMYSLU ČSN 33 2000-6

**DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:**

DO PŘEKOPŮ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ VLOŽIT KROMĚ CHRÁNICÍKY  
KABELU I REZERVNÍ CHRÁNICÍKU Kř 091601  
DO PŘEKOPŮ KOMUNIKACE 1/14 VLOŽIT VÝDÝ DVĚ CHRÁNICÍKY  
Kř 091601

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ADECO s.r.o. Komenského 726 560 02 Česká Třebová	
Ing. V. Špíchal	Ing. V. Špíchal			
Kroj : Pardubický		Obec: Česká Třebová		
Investor: Město Česká Třebová				
Stavba: Rekonstrukce VO na komunikaci 1/14 v České Třebové – 1. etapa			Datum	IX/2015
Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby			Stupeň	DPS
			Zk.čís.	42/2015
			Arch. číslo	1308
			Měřítko	Čís.-výřk.
Obsch: Situace celková a koordináční – list 7				C1.7