

# **Orlická vodohospodářská společnost Česká Třebová s.r.o**

Kozlovská 1733 Česká Třebová 56002  
IČO 49813561 DIČ CZ49813561

Telefon	E-mail	Bankovní spojení
465531043	marek.novotny@orvos.cz	148107-664/0600

## **VYJÁDŘENÍ č.183/16**

SINDLAR s.r.o.  
Na Brně 372/2a  
500 06 Hradec Králové

**Doba platnosti 12 měsíců**

***K projektům staveb a činnostem v prostorech, kde se nacházejí podzemní zařízení a ochranná pásma ve správě ORVOS.***

**Česká Třebová – průzkumné práce na VD Panamák**

K předložené žádosti sdělujeme z pohledu dotyku na vodovodní a kanalizační zařízení :

1. V zájmovém prostoru se **nachází** zařízení v naší správě
2. Orientační zakres v přiložené situaci
3. Veškeré sítě je nutno vytyčit ! (i pro projektovou přípravu) 736518035 p. Tesař

1. Vodovodní a kanalizační potrubí je chráněno ochranným pásmem dle zákona 274/2001 Sb.
2. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu.
3. Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu vodovodů a kanalizací.
4. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
5. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou zařízení ve správě ORVOS.
6. Při provádění stavebních prací je investor povinen udělat taková opatření, aby nedošlo k poškození vodovodního a kanalizačního zařízení.
7. V místech křížení s vodárenským zařízením budou nové sítě uloženy kolmo do chrániček, nebo žlabů minimálně 0,2m nad nebo pod stávajícím vedením. V místě souběhu bude vzdálenost od zařízení ORVOS 1m.

**8.** V místech složitých přechodů vodárenských sítí je třeba při realizaci stavby přizvat správce zařízení, stejně tak při výskytu náhodně nalezených sítí. Veškerá vodárenská zařízení musí být funkční.

**9.** Při provádění zemních protlaků, bude na potrubích, které protlak kříží provedeno úplné obnažení vodárenských zařízení (vykopána sonda) na náklady stavebníka, aby nemohlo dojít k poškození a ke kontrole stávajících zařízení po provedení protlaku. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

**10.** Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození vodárenského zařízení.

**11.** Odkryté vodovodní a kanalizační potrubí včetně přípojek bude v průběhu, nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.

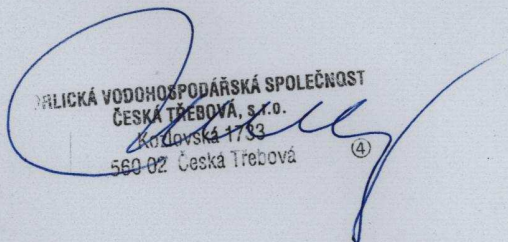
**12.** Správce zařízení bude přizván k předání staveniště zhotoviteli díla a bude informován o době realizace. Před zásypem výkopu bude vyzván k převzetí, které bude stvrzeno zápisem do stavebního deníku.

**13.** Nad stávajícím ani novým vodovodem a kanalizací vč. objektů na nich postavených ani v jejich ochranných pásmech (2m od osy potrubí) nesmí být umístěny žádné trvalé stavby, poutače, ploty, dopravní signalizace a značky, stromy a dřeviny. Zřízení staveniště, skládky materiálu, atp. je nutno projednat s odpovědným pracovníkem ORVOS. Vodovod, kanalizace a přípojky musí zůstat nezastavěné a volně přístupné.

**14.** Stavba a její následný provoz nesmí být v rozporu se stavebním povolením, zákonem o vodovodech a kanalizacích 274/2001 Sb., obchodními podmínkami ORVOS a obecně platnými předpisy a zásadami na ochranu vod.

V České Třebové 2016-08-09

Za ORVOS Novotný Marek

  
MULICKÁ VODOHOSPODÁŘSKÁ SPOLEČNOST  
ČESKÁ TŘEBOVÁ, s.r.o.  
Kotlovská 1793  
560 02 Česká Třebová (4)