

Základní údaje:


Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-CS


Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a norem souvisejících :


Základní ochrana - izolací živých částí a krytím

Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje

Doplňková ochrana - proudovým chráničem

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div> ELEKTRO-SYCHRA Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
ROMAN HRODĚJ	ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDAJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	Česká Třebová			
INVESTOR	Město Česká Třebová Staré náměstí 78 560 02 Česká Třebová 2			
AKCE: Stavební úpravy domu č.p. 98 Česká Třebová – Lhotka, provizorní mateřská škola S001 – Stavební úpravy budovy			DATUM	8/2020
			STUPEŇ	DPS
			ČÍSLO ZAKÁZKY	20069
ČÁST: ELEKTROINSTALACE			MĚŘÍTKO	—
VÝKRES: ÚPRAVA ROZVADĚČŮ			ČÍSLO VÝKRESU	D.1.4.4

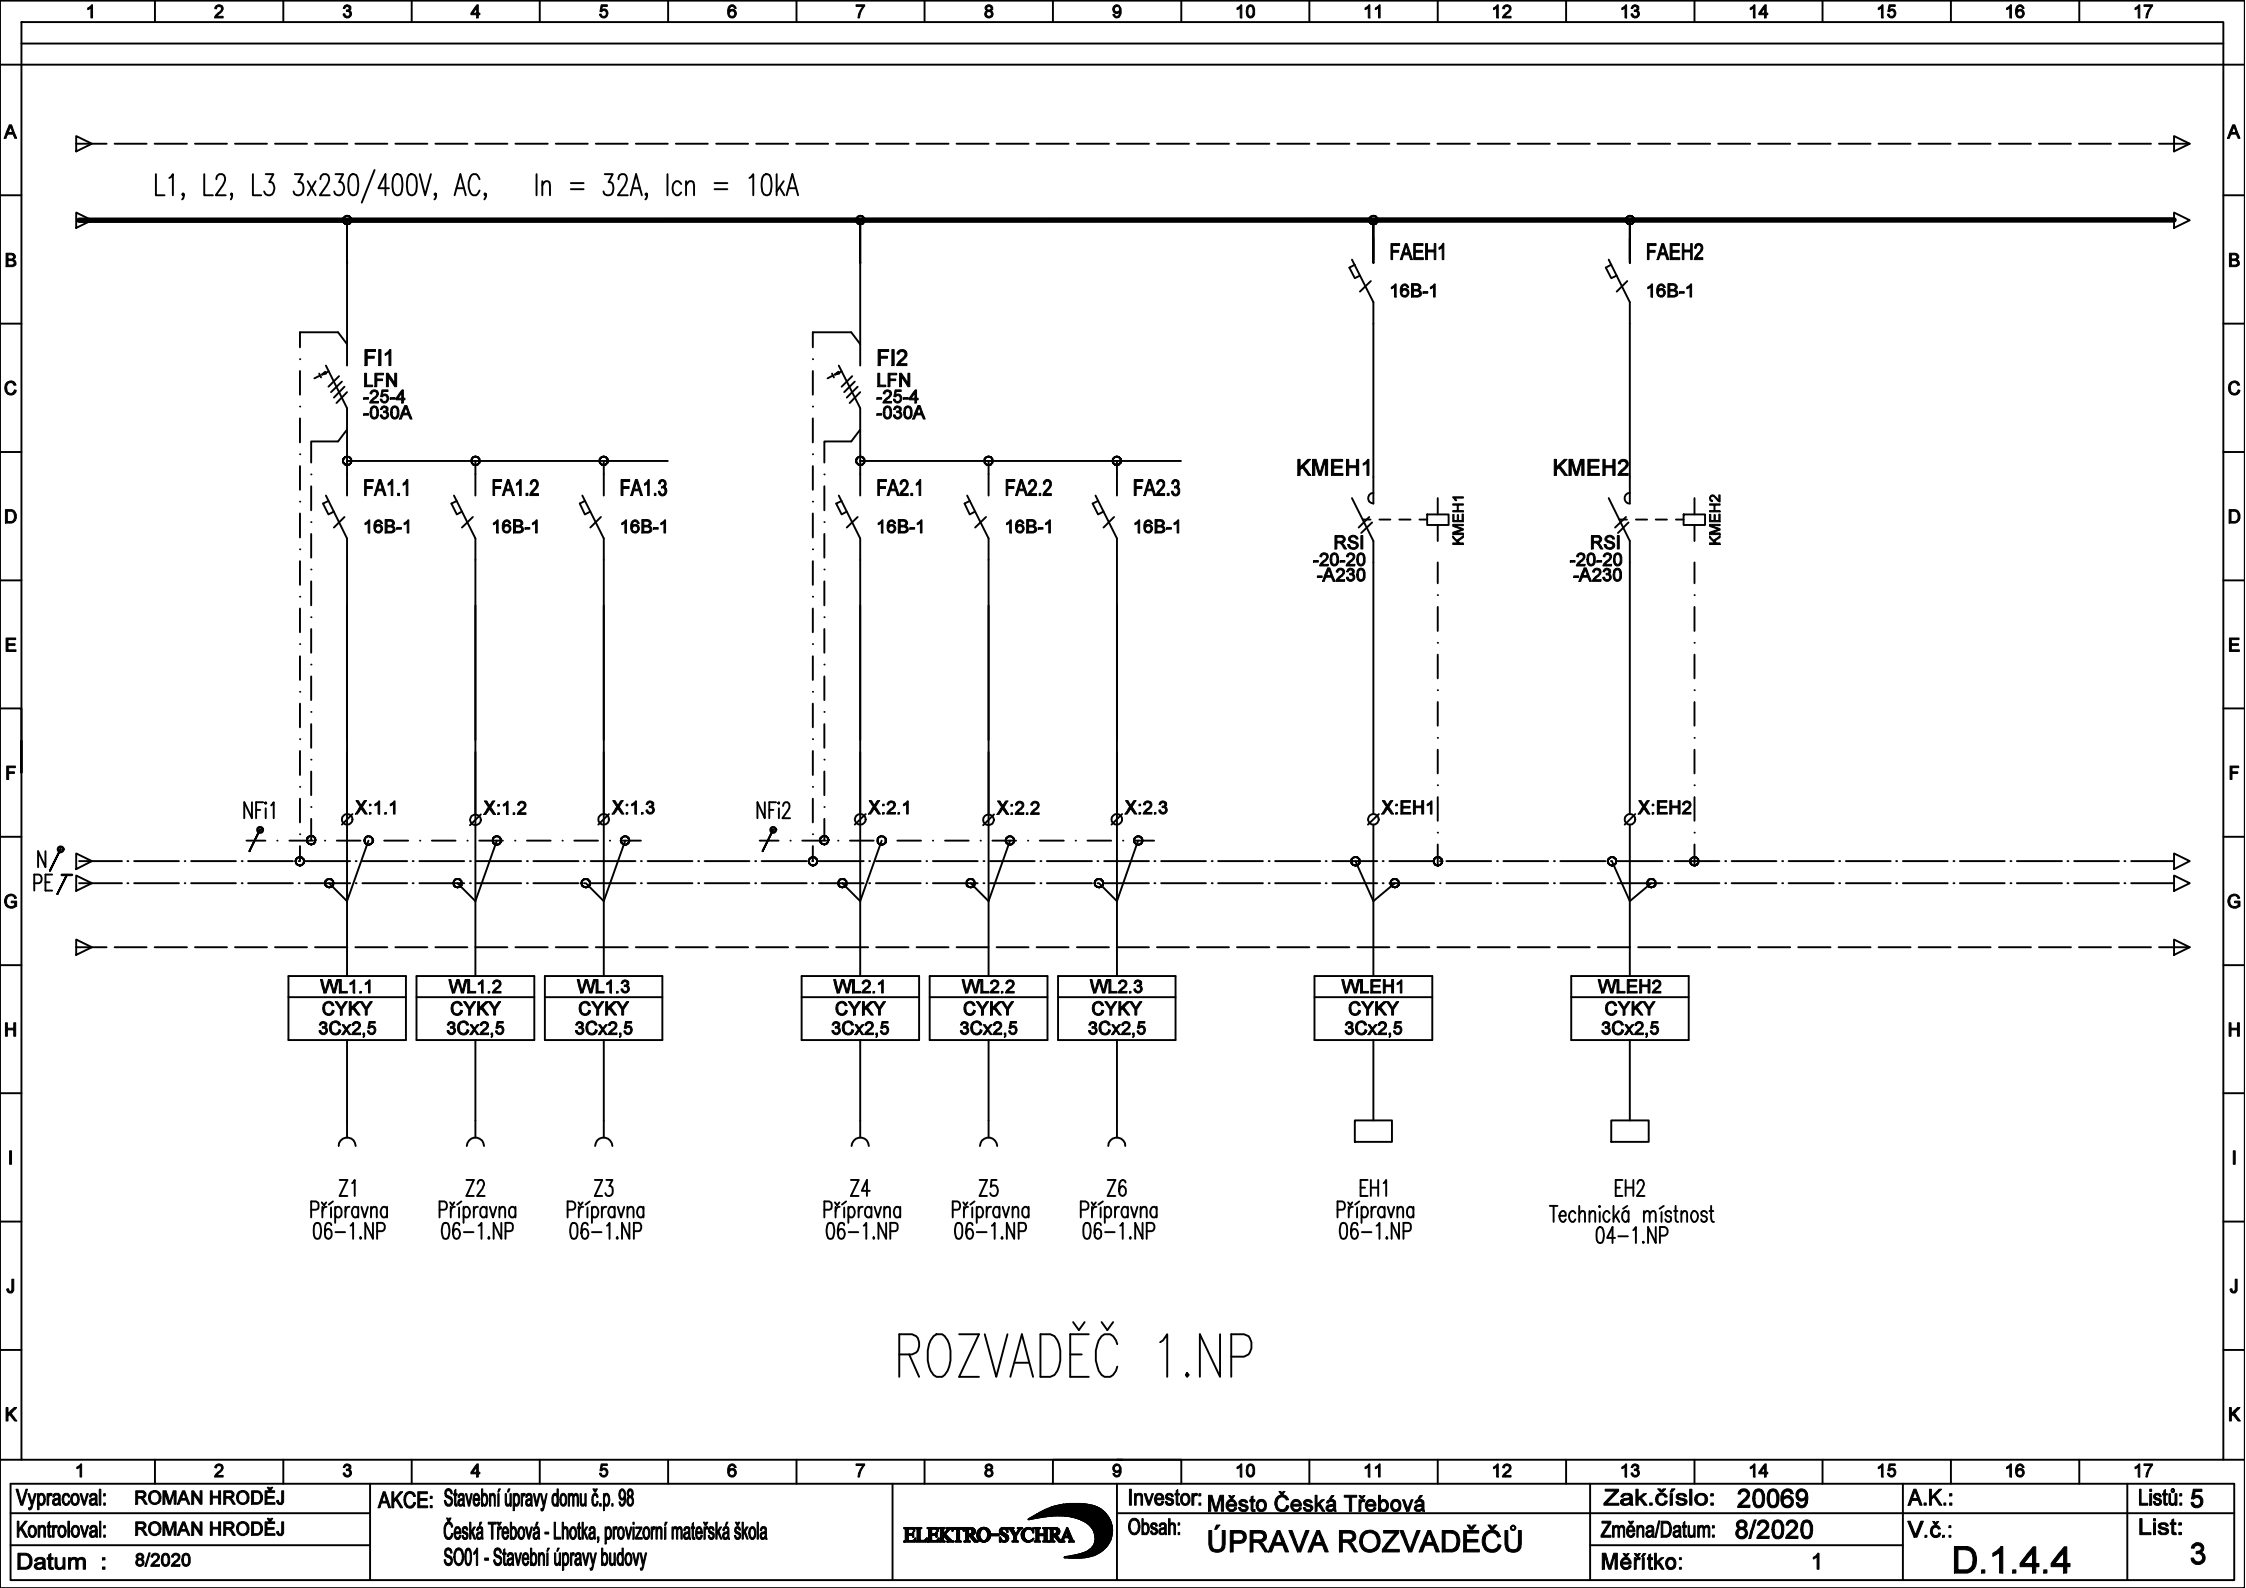

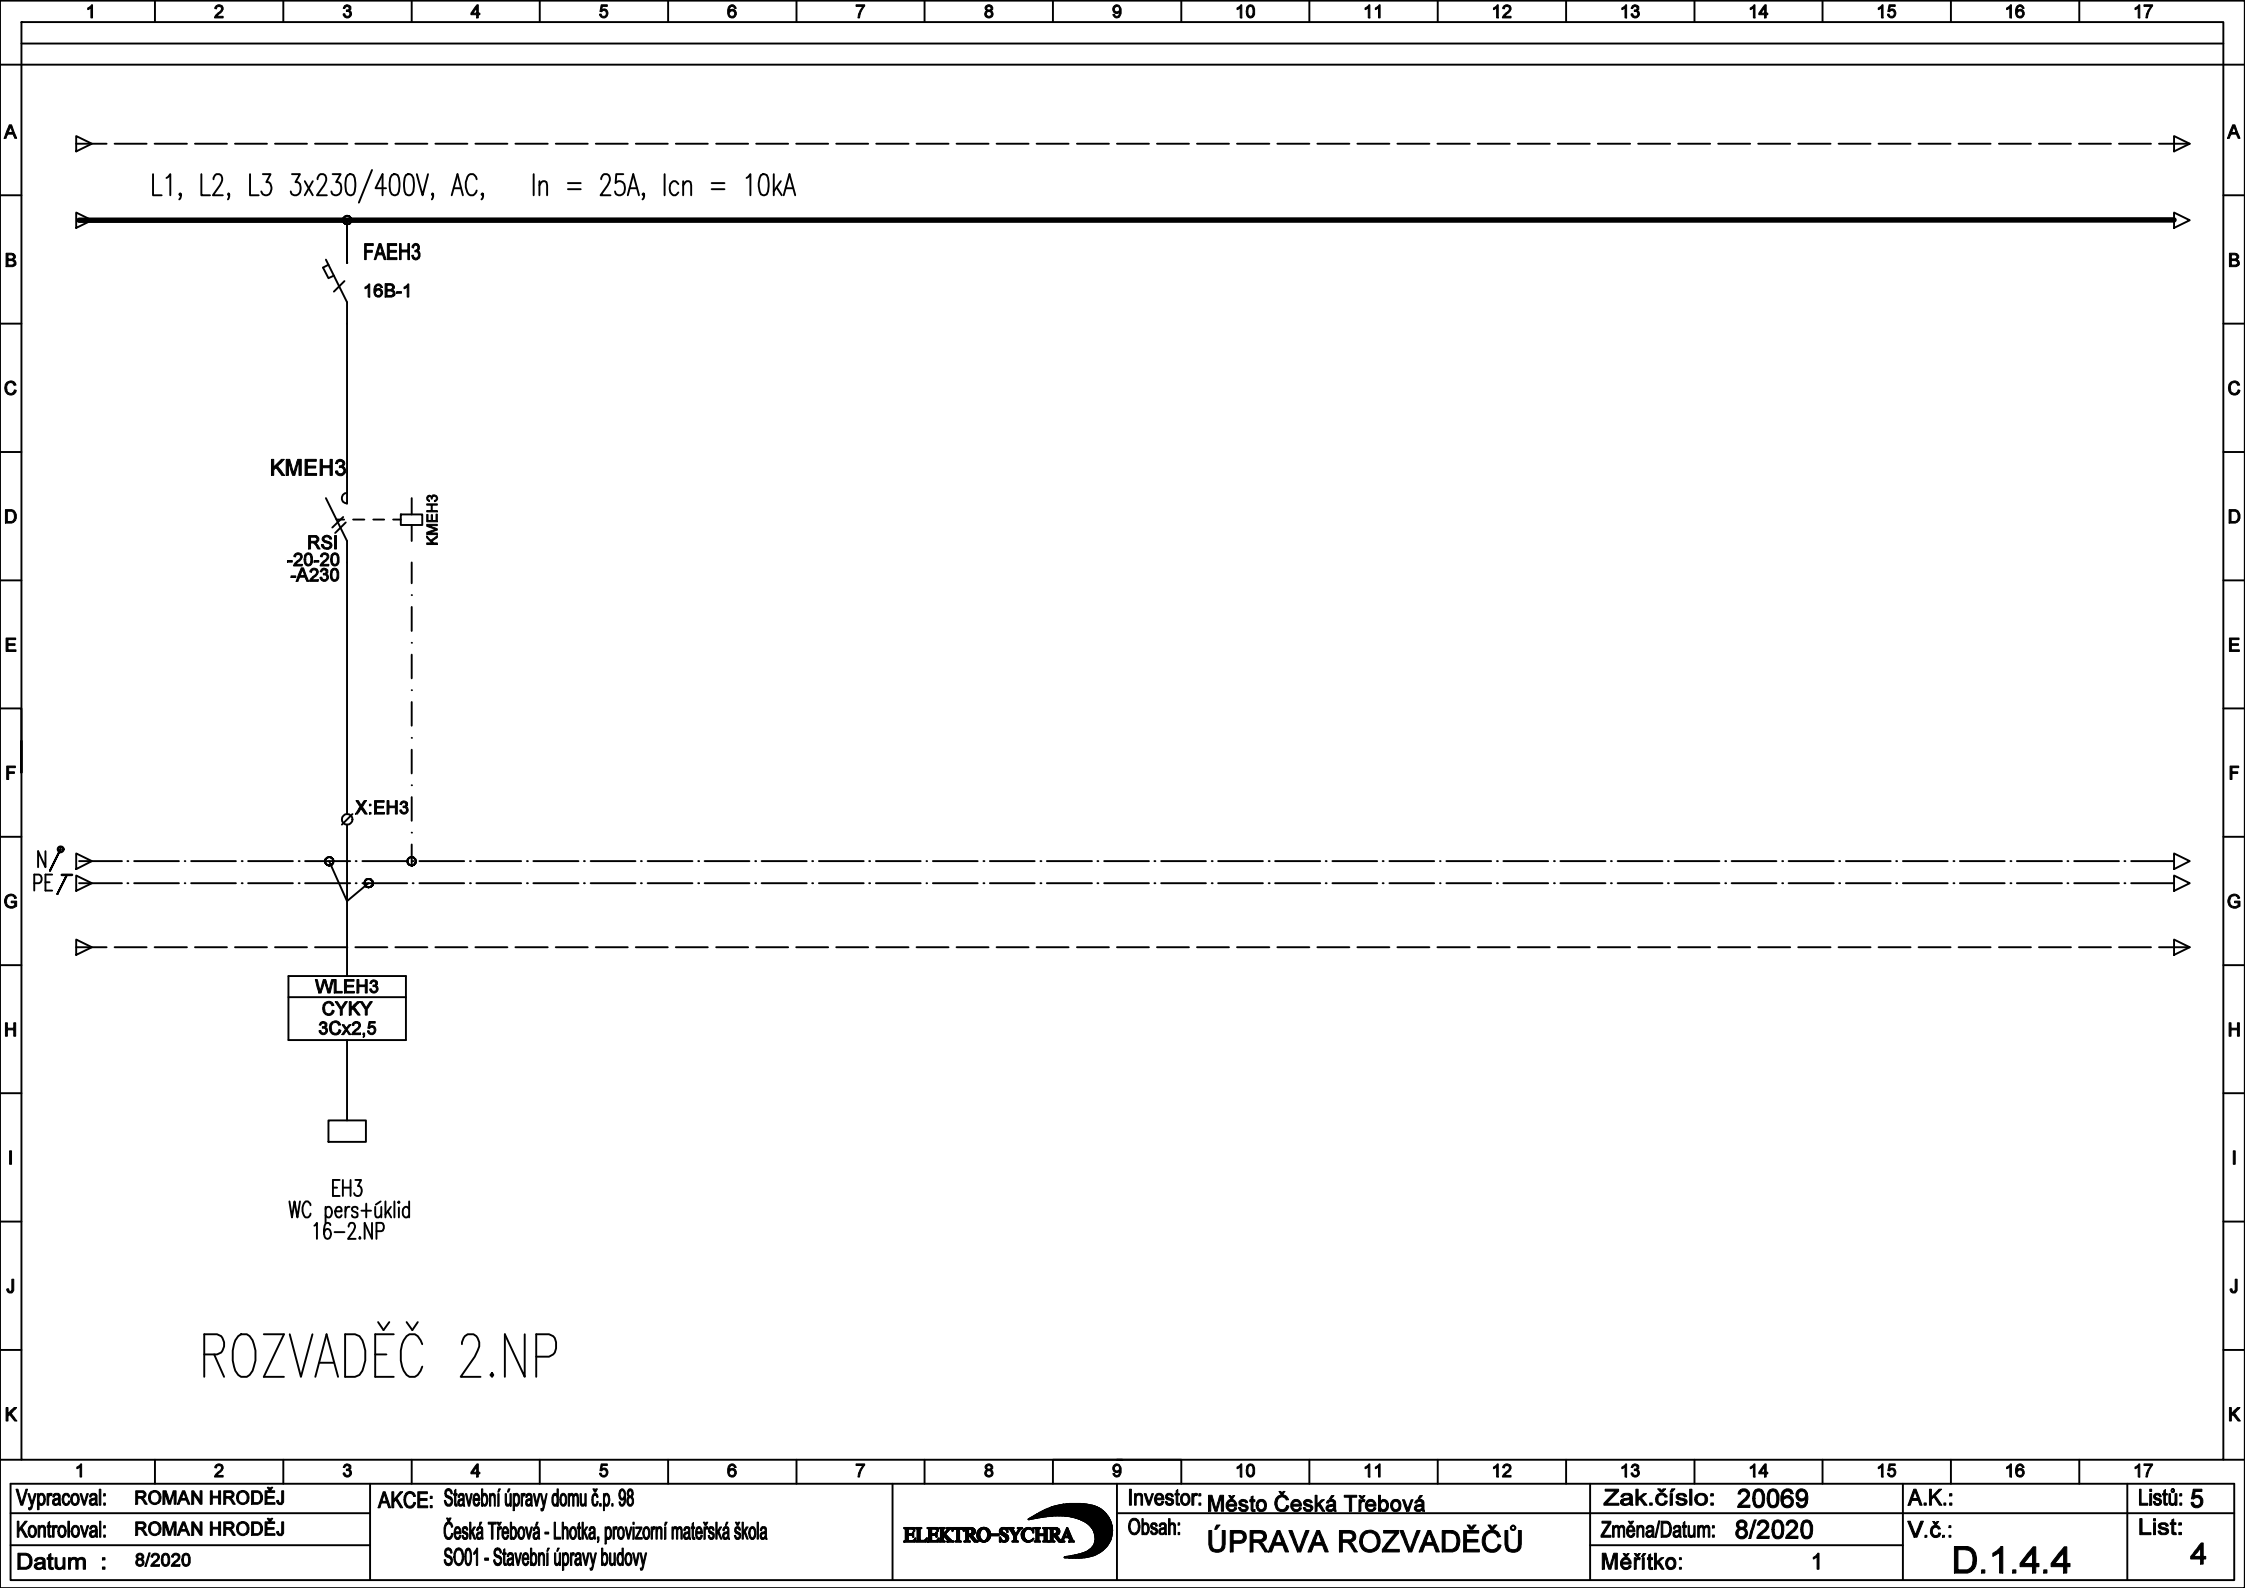

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Vypracoval: ROMAN HRODĚJ			AKCE: Stavební úpravy domu č.p. 98					Investor: Město Česká Třebová				Zak.číslo: 20069		A.K.:		Listů: 5
Kontroloval: ROMAN HRODĚJ			Česká Třebová - Lhotka, provizorní mateřská škola					Obsah: ÚPRAVA ROZVADĚČŮ				Změna/Datum: 8/2020		V.č.:		List: 4
Datum : 8/2020			S001 - Stavební úpravy budovy									Měřítka: 1		D.1.4.4		

